


SKÝRINGAR VÍÐ LAGNIR


GÖLFHITALAGNIR:
 ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL í mm. HITALAGNIR Í ÍBÚÐ ERU Ø16-17x2.0 AQUATHERM GÖLFHITALAGNIR (PB), PE-X EÐA ÁLPEX MEÐ SÚREFNISKÁPU. Í BÍLSKÚR Ø20x2.0 PE-X EÐA ÁLPEX MEÐ SÚREFNISKÁPU. RÖR ERU LÖGÐ Á TAKKAMOTTUR EÐA EINAGRUNARMOTTUR MEÐ TREFJSTYRKJUM ÁLDÚK, ÞAR SEM RÖRIN ERU LÖGÐ EFTIR LÍNUM Á DÚKNUM OG HEFTUÐ ÞAR NIÐUR. SÍÐAN ER FLOTAD YFIR MEÐ ANHYDRIT. RÖR Í BÍLSKÚR ERU STEYPT Í 140 mm GÖLFPLÖTU. LAGNIR SKAL FESTA TRYGGILEGA VÍÐ JÁRNAGRIND MEÐ BENSLUM. MILLIBIL BENSLA SKAL EKKI VERA MEIRA EN 0.8 TIL 1.0 METRAR. RÖR SKULU FRAMLEIDD SAMKVÆMT DIN 4726.
 HITALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VÍÐ 9 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í LOK PRÓFUNARTÍMA. NIÐURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEÐFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD OG VIÐURKENNT FYRIR NEYSLUVATN OG HITAVEITU AF NÝSKÖPUNARMÍÐSTÖÐ ÍSLANDS.

LÍNUGERDIR: FRAMRÁS GEISLA (TÚR)
 BAKRÁS GEISLA (RETÚR)
 ATHUGID:


GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR TIL AÐ VERNDA RÖR ER LEGGJAST UNDIR VEGGI OG SÖKKLA INNRETTINGA.

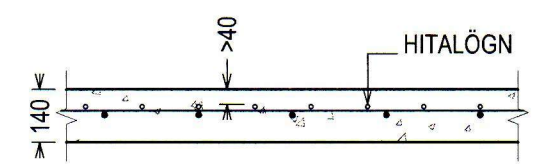

STAÐSETNING HITALAGNA Í BÍLSKÚR
 MKV: 1:20

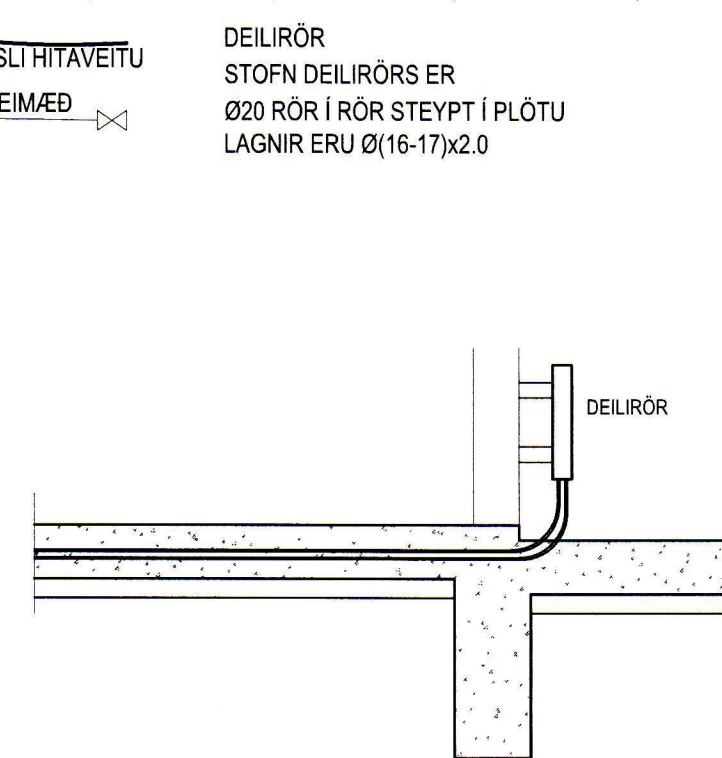

FRÁG. LAGNA Á MÓTUM BÍLSKÚRS OG ÍBÚÐAR
 MKV: 1:20

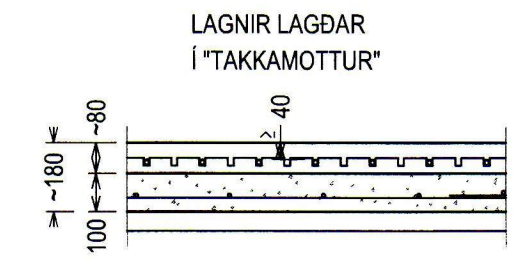

STAÐSETNING HITALAGNA Í ÍBÚÐ
 MKV: 1:20

GRUNNMYND GÖLFHITALAGNA
 Mkv. 1:50

ÚTGÁFUFERLI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	05.11.2012	BÁ	FRUMÚTGÁFA

AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
 SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
 NETFANG sghus@sghus.is
 VEFFANG www.sghus.is

SGHUS

BESSAHRÁUN 5 - VESTMANNAEYJAR

LAGNIR MKV: ---
 GRUNNMYND GÖLFHITALAGNA MKV: 1:50
 SKÝRINGAR/SNIÐ MKV: 1:20

DAGS:	VERKNR:	HANNAD:	TEIKNAD:	TEIKN. NR.:
05.11.2012	12038	BÁ	BÁ	560-U1

SAMÞYKKT: *[Signature]*
 SAMÞYKKT HÖNNUNARSTJÓRA: 050244-4319