UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50

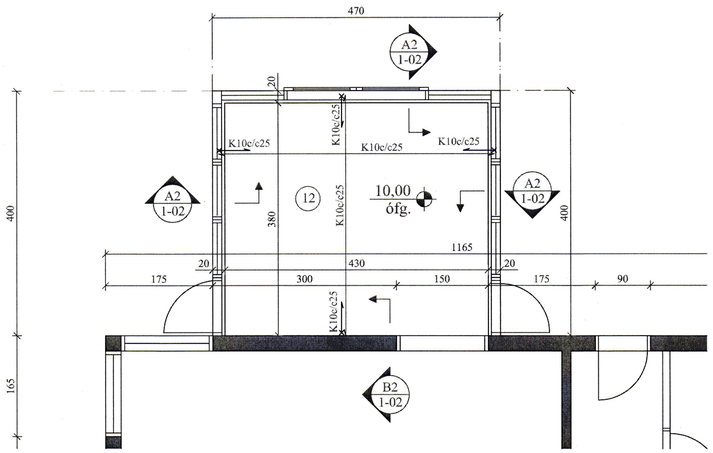

ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

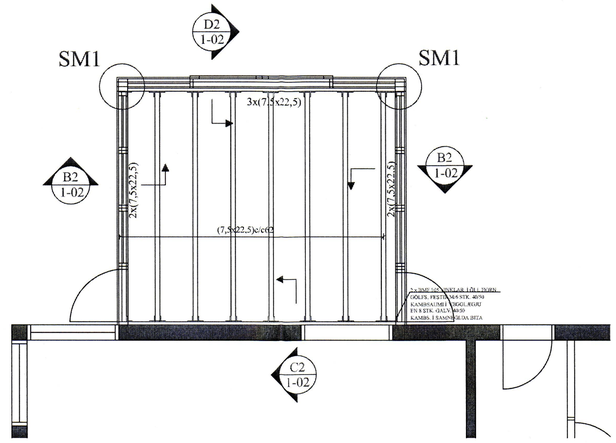

SM1 / 1-02 SÉRMYND. 1:10

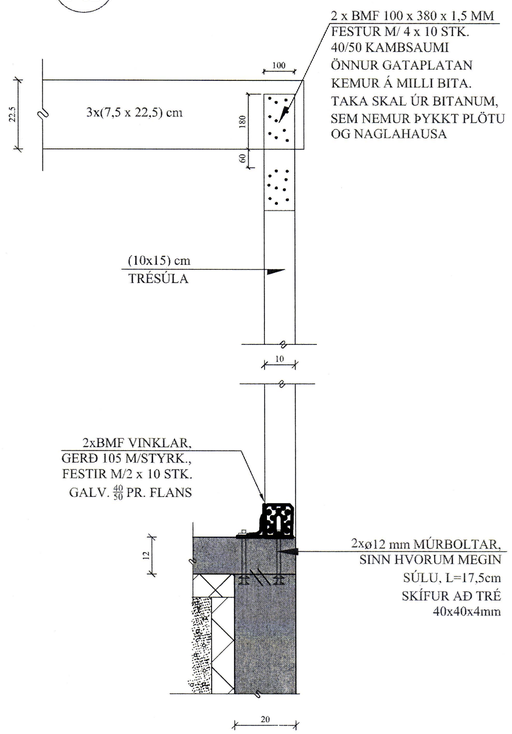

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
14. SEP. 2009
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

A2 / 1-02 SNIÐ. 1:10

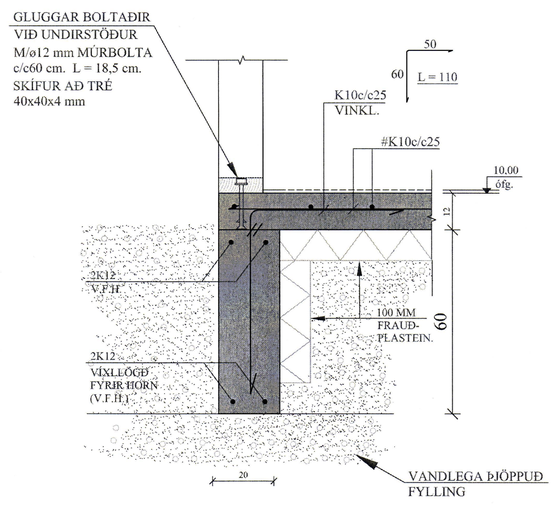

D2 / 1-02 SNIÐ. 1:10

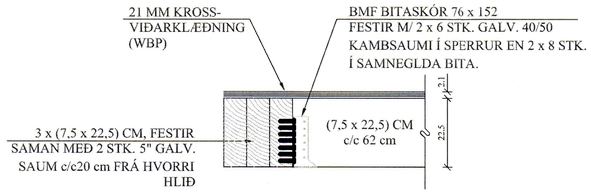

C2 / 1-02 SNIÐ. 1:10

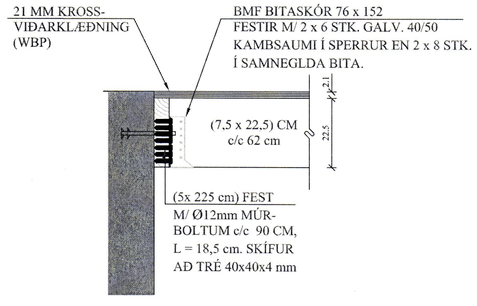

B2 / 1-02 SNIÐ. 1:10

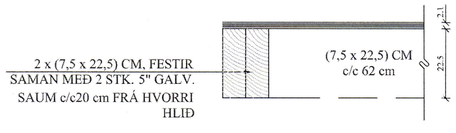

SKÝRINGAR FYRIR SVALAGÓLF:

Gólfplötur skuli vera sléttar krossviðarplötur (WBP), 21 mm þykkar. Plötur skal líma niður á gólfbita. Plötur skal leggja þvert á bitastefnu og mega aldrei spanna minna en 2 bil.

Gólfplötur skal festa við gólfbita með sjálfborandi skrúfum Ø3,5-4 mm, l = 50 mm. Bil milli skrúfa skal vera 100 mm á jaðri en 200 mm annars staðar. Skrúfhausum skal sökkt undir yfirborðið.

Lausholtum, a.m.k. 50x200 mm skal skjóta á milli gólfbita, á miðju hafi, til stífingar gólfs. þau skal stikknegla í enda með 2 x 2 stk. 4" galv. saum.

Í svalagólf skal setja 200 mm þéttull, tryggilega uppfesta.

Notálag = 400 kg/m²

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa, E2/E1 ≤ 2,2

VERKTAKA ER HEIMILT AÐ NOTA Í BOTNPLÖTU K 189 BENDINET Í STAÐ HEFÐBUNDINNA BENDIJÁRNA.

Reikn.	JKR	Júní ´09	Útgefið:	24.06.2009
Teikn.	JKR	Júní ´09	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

BRIMHÓLABRAUT 4
Vestmannaeyjum

Nr. 1-02

Verkhluti
SÓLSTOFA, UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.
SVALAGÓLF, GRUNNMYND OG SNIÐ.
SÉRMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-8820 Gsm: 863-2154
Kt: 210754-4629
Netfang: jokris@simnet.is
http://www.VJK.is