

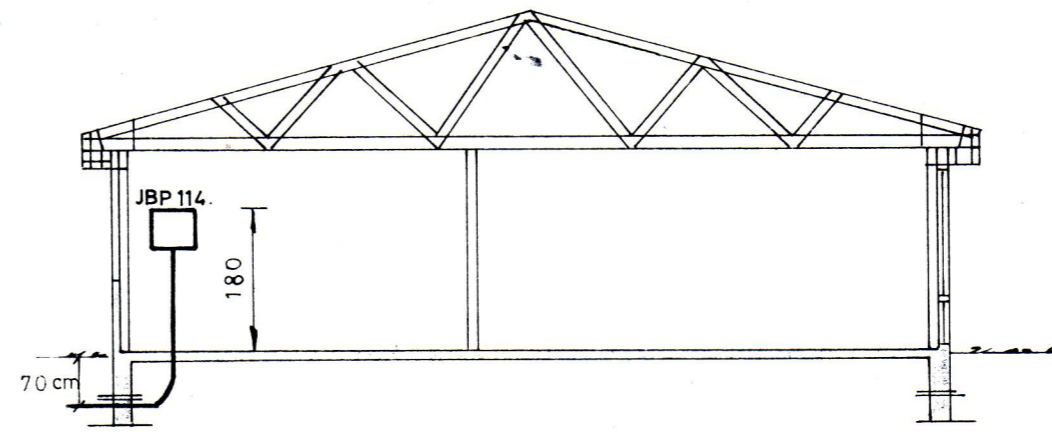


BÍLGEYMSLA 1:100

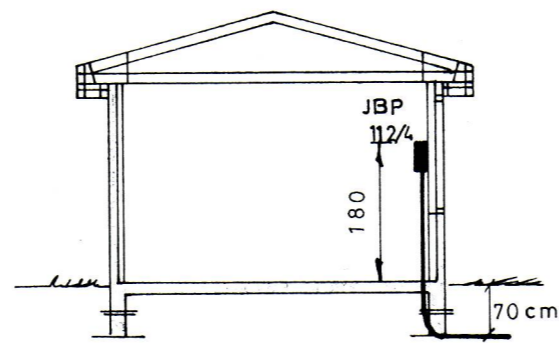

Snið M=1:100

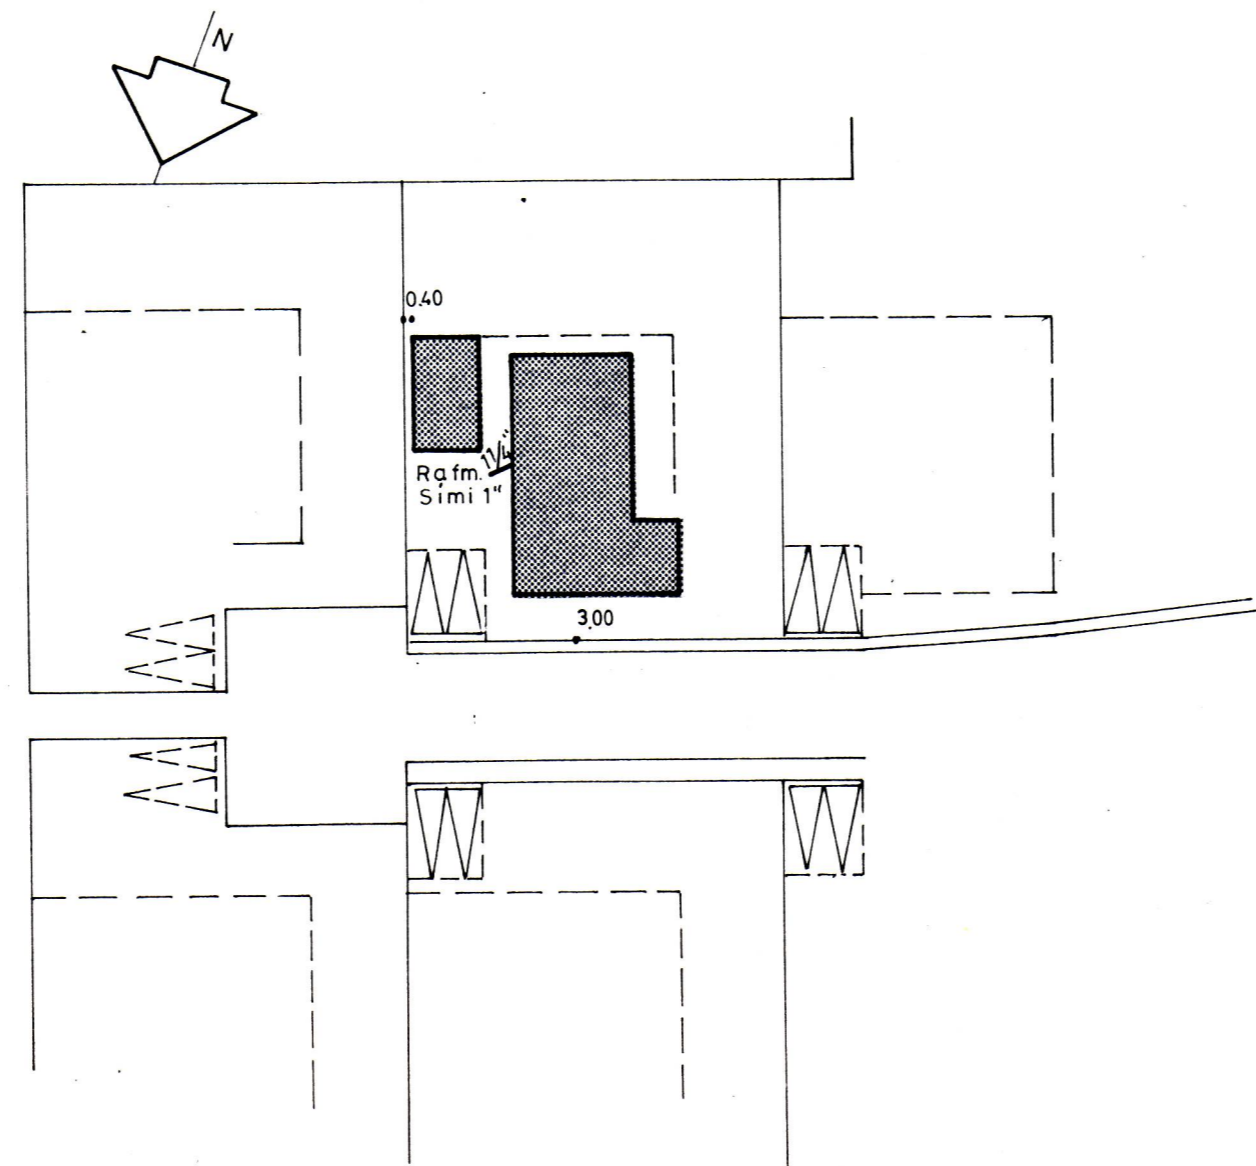

AFSTÖÐUMYND M 1:500.

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pipur skulu vera 5/8" og vir 1.5mm<sup>2</sup>
2. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.
3. Rofar skulu vera 100sm frá gólfi
4. Tenglar skulu vera 15sm frá gólfi
5. Mál eru frá fullfragengnu gólfi eða beinangruð-um vegg í miðja dás, eða úr miðri dás í miðja dás.
6. Þar sem pipur eru lagðar hlíð við hlíð í loftum eða veggjum, skal hafa bil á milli þeirra þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra
7. Málhluta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbinda vandlega.
8. Til snertispennumarnar skal nota lekastraums-rofa og nullum.
9. Sjá nánar tengingu, gildleika tauga og virun á einlinumynd.
10. Allar pipur skulu vera plastpipur.
11. Öll takn eru taknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
12. Rofar og tenglar skulu vera af sambærilegri gerð.
13. Öll takn eru samkvæmt íslenskum staðli nr 61.
14. Ganga skal vel og fagmannlega frá lofninni.

BR. NR.	DAGS.		BREYTING	
TEIKNINGAR NR.	81	2V	322	BÚHAMAR 15, VESTMANNAEYJUM
VERK	BLAD	FRH	BL	
266	1	2		Snið, afstöðumynd, skýringar.
KVARDI	1:100	1:100	1:500	
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.		
GG	RV	GG		
REYKJAVIK	0kt '75			<b>Rafhönnun</b> SKIPHOLT 1 SIMI 12666