BÚHAMAR 12 VESTMANNAEYJUM

(1450)

Merkingar í samræmi við ÍST 64

1. Brunnar og fl. í frarennslislögn

- BG Benzínskilja - olíuskilja
- BR Brunnur
- GN Niðurfall í gólfi eða götu
- NF Niðurfall
- SG Sandgildra bárðskilja
- SN Niðurfall frá svölum
- ÞN Niðurfall frá þaki

2 Hreinlætistæki

- BI Skolskál (Bidet)
- BK Baðker
- EV Eldhúsvaskur
- HL Handlaug
- SB Steypibað
- SV Skólvaskur
- UV Upppvottavél
- VS Vatnssalerni
- ÞV Þvottavél

3 Tákn fyrir hreinlætis og hitalagnir

- Hiti framrásarpípa
- Hiti bakrásarpípa
- Neyzluvatn kalt
- Neyzluvatn heitt
- Neyzluvarn hringrás

4 Lokar

- Tei re niloki
- Einstreymisloki Stefnuloki
- Hemill
- Mótstaða Blenda
- Þrýstingsminnkari þrýstingsfall í örvarstef
- Loki með spindil uppúr jörð
- Mismunarþrýstingsjafnari
- Sláu uloki Yfirfallsloki
- Þrívegaloki
- Lofttæming
- Krani toppunarstaður
- Skiptir Sjálfvirkur blöndunarloki
- Blöndunartæki grunnmynd
- Steypibað grunnmynd
- LP Loftpúði
- Loki með flotholti
- H Hitamælir með Kvarða
- Þ Þrýstingsmælir
- H+Þ Hita og Þrýstingsmælir
- Vökvasía td sald
- Nýr miðstöðvarofn grunnmynd
- Gamall miðstöðvarofn grunnmynd
- Magnmælir f vatn
- Hitaskiptir millihitari
- Plötumillihitari

5 Tákn fyrir frarennslislagnir

- Pípulögn fyrir skólp og regnvatn
- Regnvatnslögn þökkuð
- Regnvatnslögn + jarðvatnslögn halfþökkuð
- Óþökkuð jarðvatnslögn
- a HL Lögn a mm með hreinsiloki
- a ÞN Niðurfall frá þaki a mm í þvermál

5 framh

- BR600 Brunnur fyrir jarðvatn og regnvatn 200 mm hæðarmunur milli að og frarennslispípu
- Brunnur se með loki í karmi og vatnslás a frarennslispípu
- BG1000 Benzín eða olíugildra með karmi og loki þvermál 1000 mm
- SS Sandgildra með vatnslási
- SS Sandgildra án vatnslass
- Grjóthrip utanmál sjá grunnmynd

6. Skýringar

6 1 Frarennsli

Pípur í grunnlögn og brunnar seu úr steinsteypu eða öðrú efni sem byggingaryfirvöld samþykkja
Innri þvermál pípna eru gefin í mm á grunnmynd
Samskeyti pípna skal þétta meðgúmhring Pípur skulu liggja á belgnum í allri lengd sinni í beinni línu milli stefnubreytinga
Allar beygjur og greinar á lögn skal gera með þar til gerðum tengistykkjum
Pípur innanhúss seu úr PEH PPS eða steypujarni efni og fragangur se í samræmi við ÍST um frarennslislagnir

6 2 Hitalögn

Pípur seu svartar stálpípur og eru innri þvermál þeirra gefi í mm á kerfismynd Pípur skal setja saman með tengistykkjum með grunnum gengjum
Þrýstireyna skal kerfi með köldu vatni og 6 kp/cm² skal sá þrýstingu haldast á kerfinu í 6 klst
Tvímála skal pípur með oxydmenju og einangra þær með 2 cm glerullarskálum utanum einangrun skal vefja mjúkan plastduk
Pípur liggi í einangru utveggja nema annað se tekið fram á hvern ofn komi loki lofttæmingarskrúfa og stillite eirs og ofnaskra getur á um

6.3. Neyzluvatnslögn.

Pípur seu zinkhúðaðar stálpípur og eru innri þvermál þeirra merkt á kerfismynd
Setja skal pípur saman með tengistykkjum með grunnum gengjum
Þrýstireyna skal kerfið með 10 kp/cm² með köldu vatni og skal þrýstingur haldast í 6 klst
Pípur skal einangra með 2 cm glerullarskálum utanum skálar skal vefja mjúkan plastduk

7 1 Mælagrind hitaveitu

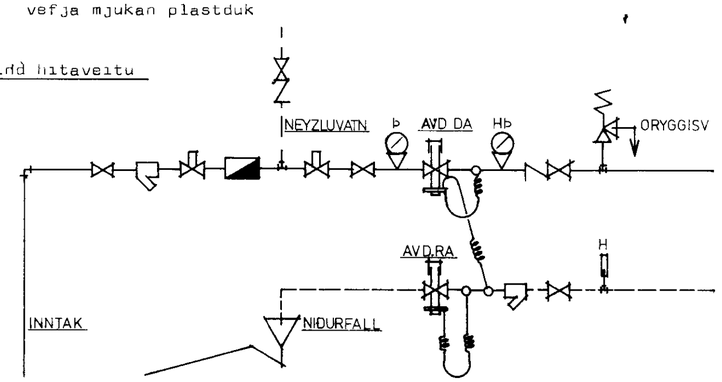

7 2 Tengingar á miðstöðvarofni



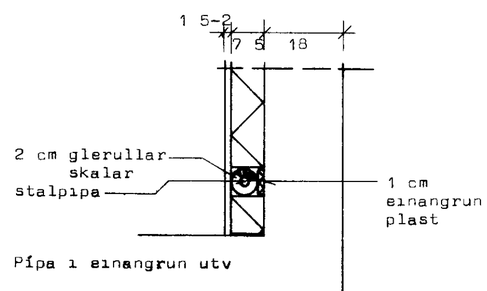

Pípa í einangrun útv

Skrá yfir ofnastærðir

ΔT = 40°C

Númer	Varmaþörf wátt/t	Mesta lengd	Mesta hæð	Tengi	Loki	Loft tæming	Stilli -te
1	1400	160	65	BC-10			
[illegible]		100	60	AB-10			
[illegible]	4100	220	60	BC-10			
		320	60	BC-10			
	820	100		CD-10			
	850	160	45	BC-10			
7	600	160	55	BC-10			
[illegible]	1700	160	7	BC-10			
	1700	1 0	5	AD-10			
10	800	35	5	CD-10			

STAÐALHÚS SF
TEIKNISTOFA SIÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS	VERK NR
Merkingar og skýringar á lagnateikn	MKV	ST 140
	BR	
	BLAÐ NR 3 01	

Sigurður P. Kristánsson