





FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

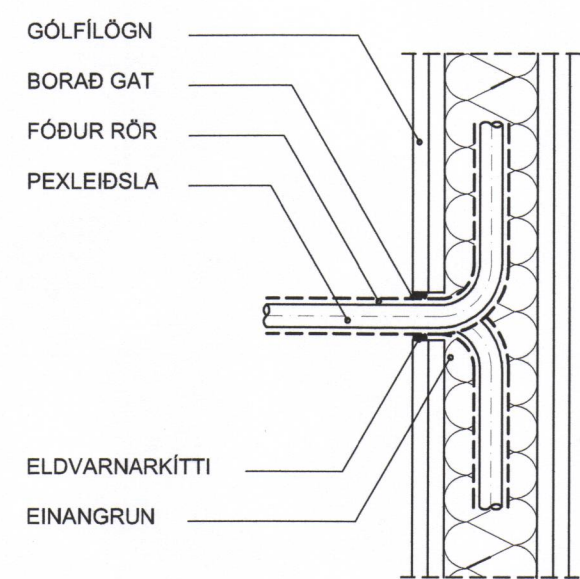


BRUNAPÉTTING Á PEXLEIÐSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

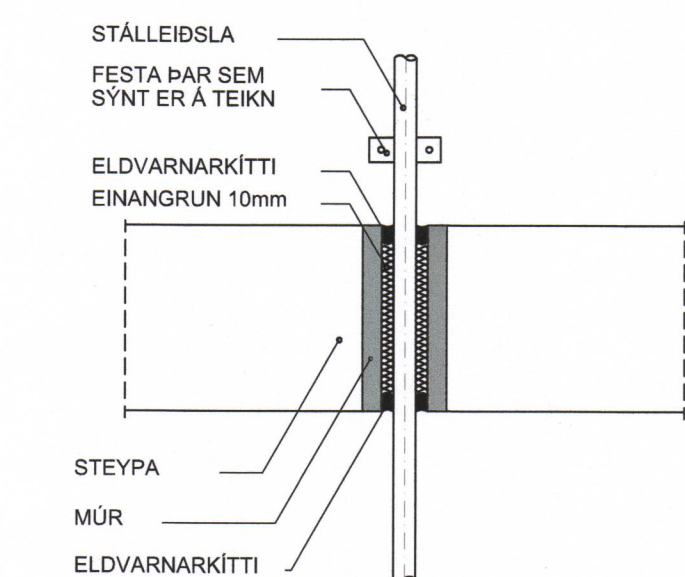


FRÁGANGUR Á STALLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

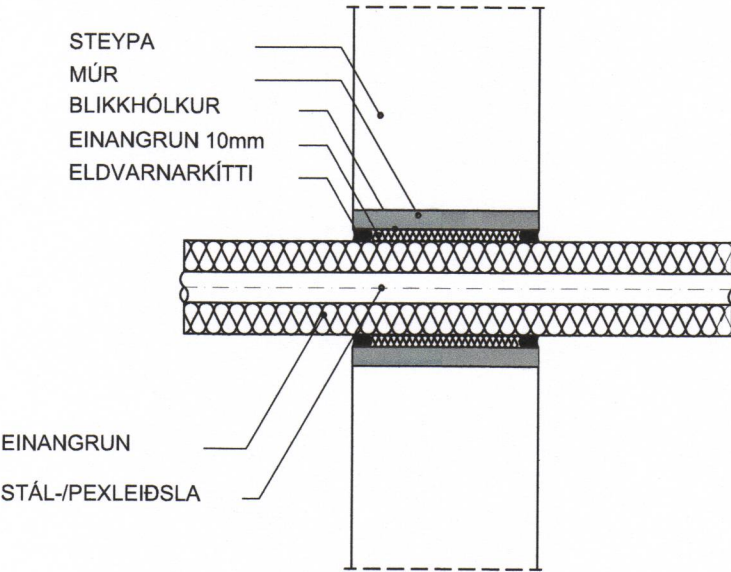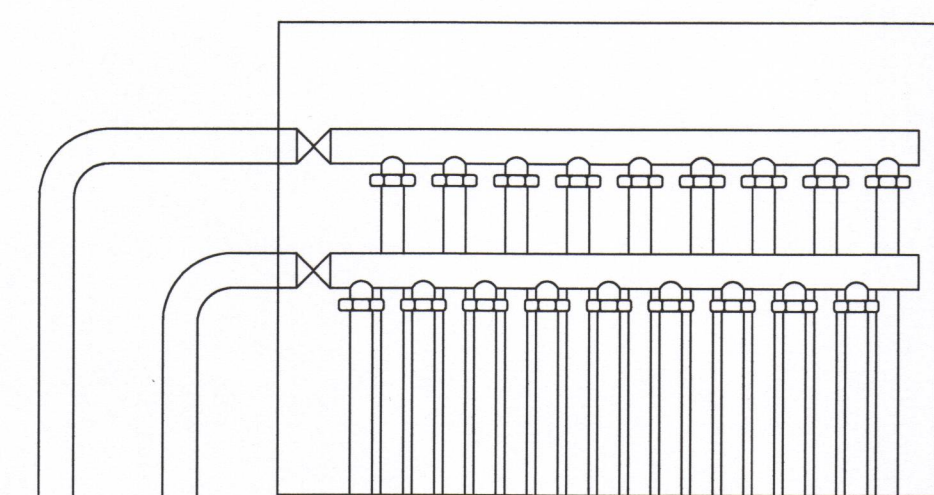

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

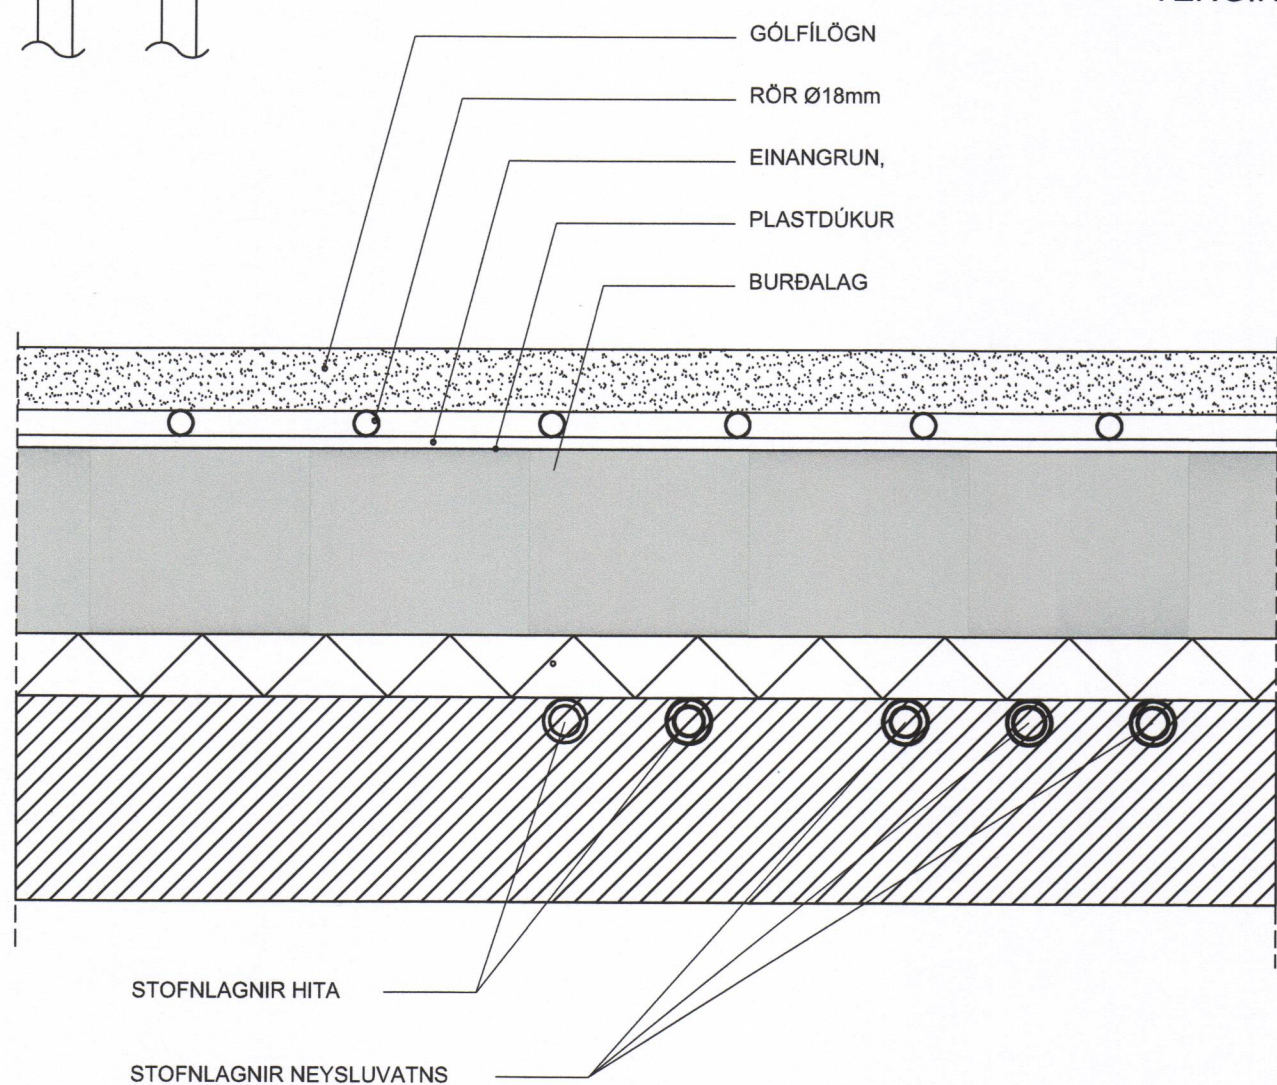

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

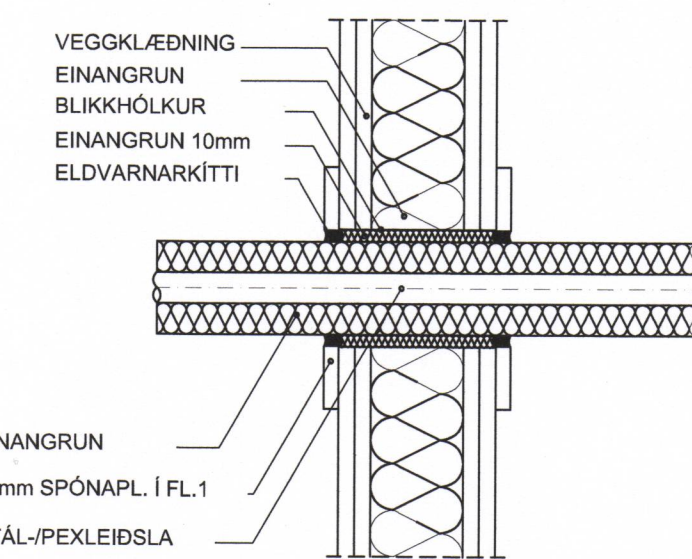

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

**ADRAR SKÝRINGAR:**

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ÁLPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315. RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR ADRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MEÐ SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNÍ OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

**LAGNIR**

- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS
- VATNSÚÐAKERFI
- SLÖKKVIVATN

**TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn**

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANLAUG	0,1	3	0,3	0,3
VS	VATNSSALERNI	0,1	4	0,4	0
BK	BÁÐKAR	0,2	0	0	0
SB	STEYPIBÁÐ	0,1	0	0	0
BI	SKÓLSKÁL (BIDET)	0,2	0	0	0
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	0	0	0
SV	SKOLVASKUR	0,2	0	0	0
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	0	0	0
DF	DRYKKJRFONTUR	0,1	0	0	0
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				0,9	0,5
MESTA SAMTÍMARENSLI 1/a:				0,4	0,3

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA  
10. JÚLÍ 2018

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR

*Pau Laihönnudar*  
120742 - 8379

TILVÍSUN

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN HANN RÝNT SAMP

**tpz** Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARDI
APRÍL 18	BB	1:50 (A1)
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	1:100 (A3)
BB	RS/PZ	

SAMPYKKT: *Tybjörn Pálsson 27063-04*

LEIKSKÓLINN KIRKJUGERÐI  
VESTMANNAEYJUM  
VIÐBYGGING NÝ DEILD  
SKÝRINGAR FYRIR  
NEYSLUVATNSKERFI

VERKFANG 1001-5 TEIKNING 320