



SAMPYKKT AF BYGGINGARFULTRÚA  
19. JÚNÍ 2020  
BYGGINGARFULTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR  
*Tybjörn Þ. Þórtólsson 220623-24*

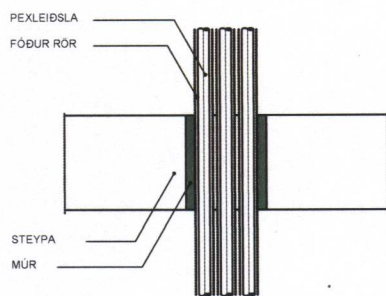

FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU  
GEGNUM STEYPT GÓLF



BRUNAPÉTTING Á PEXLEIÐSLU  
Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

**ÆÐRAR SKÝRINGAR:**

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ÁLPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315. RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 Mpa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR ÆÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MEÐ SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.


KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUPRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFINI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.


FYLGAJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

**LAGNIR**


- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS

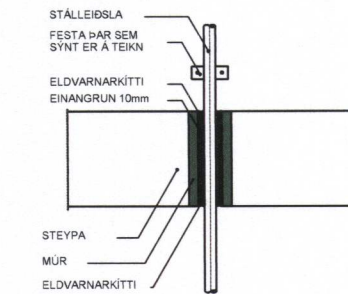


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU  
GEGNUM STEYPT GÓLF

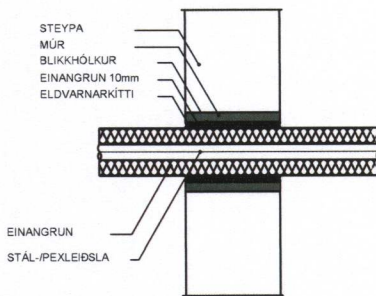

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU  
GEGNUM STEYPTAN VEGG

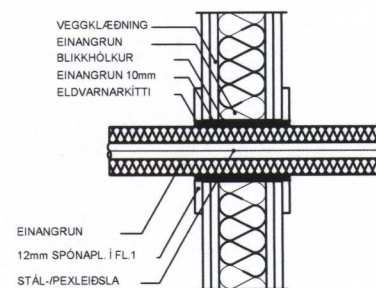

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU  
GEGNUM LÉTTAN VEGG

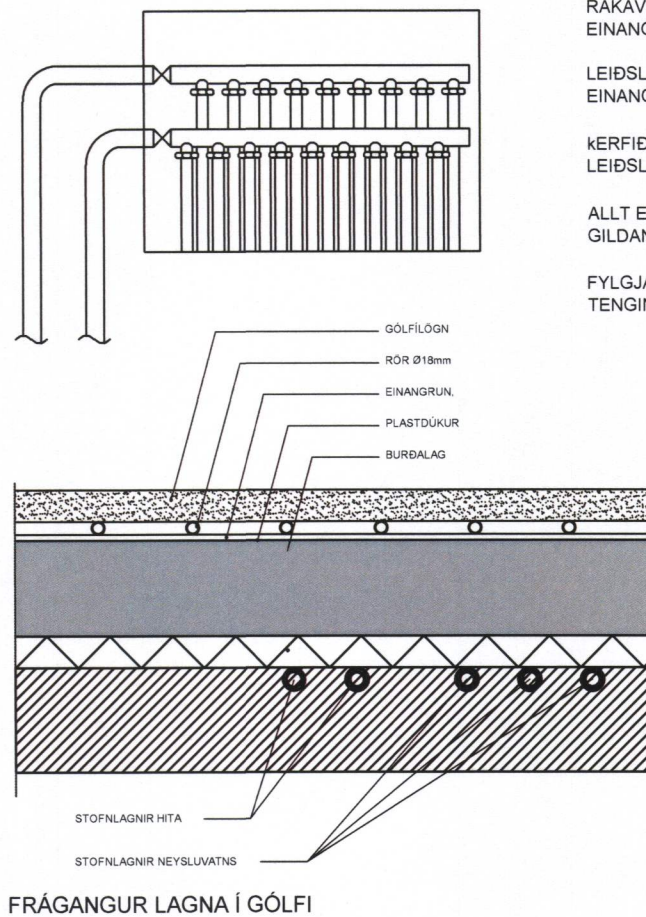

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn					
TÆKI		KALT VATN		HEITT VATN	
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	3	0,3	0,3
VS	VATNSSALERNI	0,1	3	0,3	0,2
BK	BAÐKAR	0,2	1	0,2	
SB	STEYPIBÁÐ	0,2	1	0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)		0		
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,1	0,2
SV	SKÖL VASKUR	0,2	1	0,1	0,1
PV	ÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,1	
DF					
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				1,5	
MESTA SAMTIMARENNSLI 1/a:				0,6	0,9
					0,5

TILVÍSUN

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RYNT SAMP

**tpz** Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARÐI
01.01.2000	BB	ENGIN
YFIRFARID	TEIKNAD	
BB	RS	

SAMPYKKT. *Tybjörn Þ. Þórtólsson 220623-24*

STRANDVEGUR 55 - FAGURHÓLL  
900 VESTMANNAEYJAR  
LAGNATEIKNINGAR  
SKÝRINGARBLAÐ  
VATNSLAGNIR

VERKFAANG 0035-2 TEIKNING 320