


FRÁGANGUR Á PEKLEIDSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

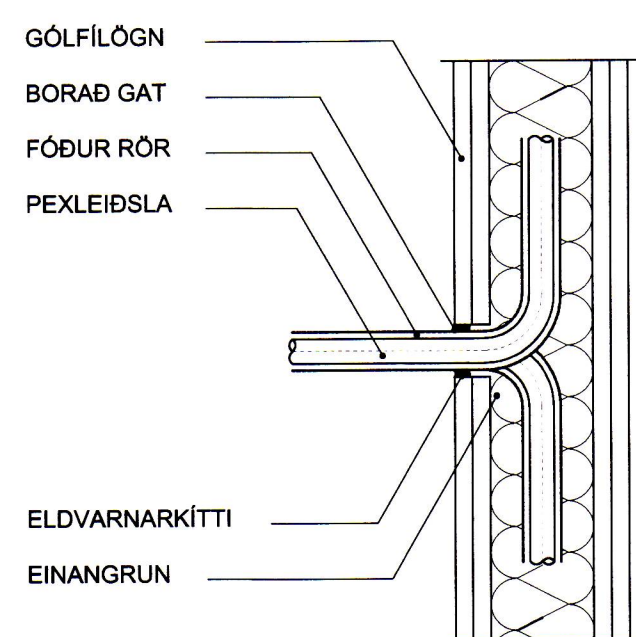

BRUNAPÉTTING Á PEKLEIDSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

ADRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315. RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGSPYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIDSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MED 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÓLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")


RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MED SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.


KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MED 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.


FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

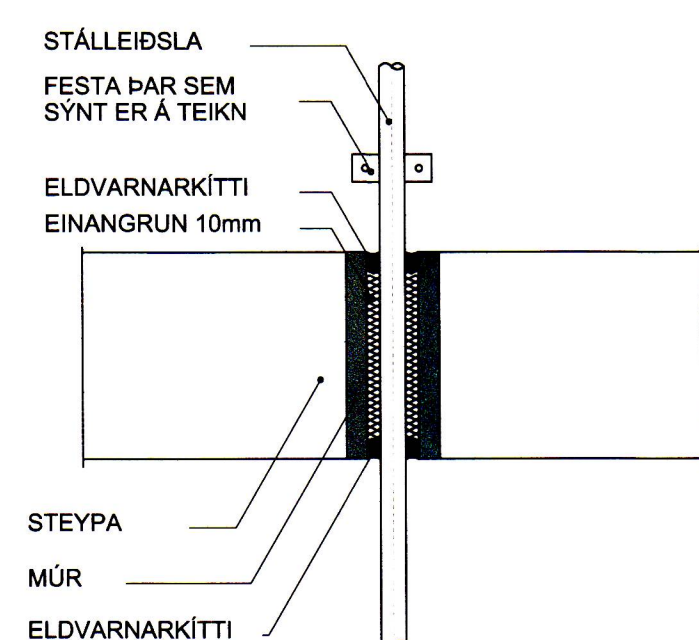


FRÁGANGUR Á STÁLLEIDSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

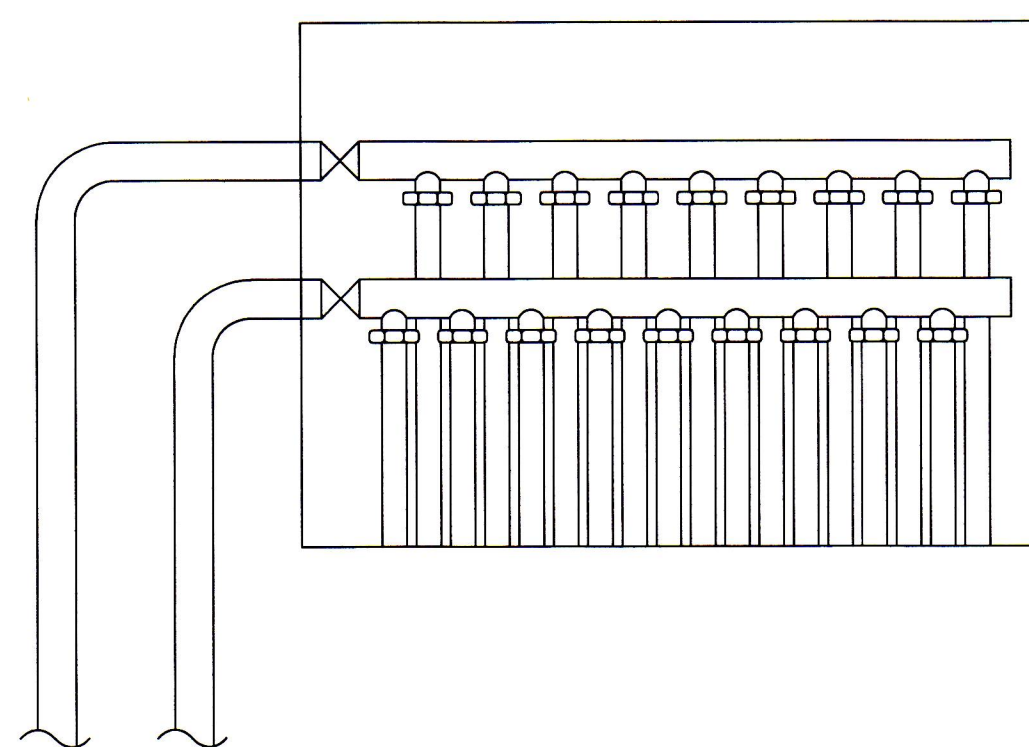

TENGIKASSI

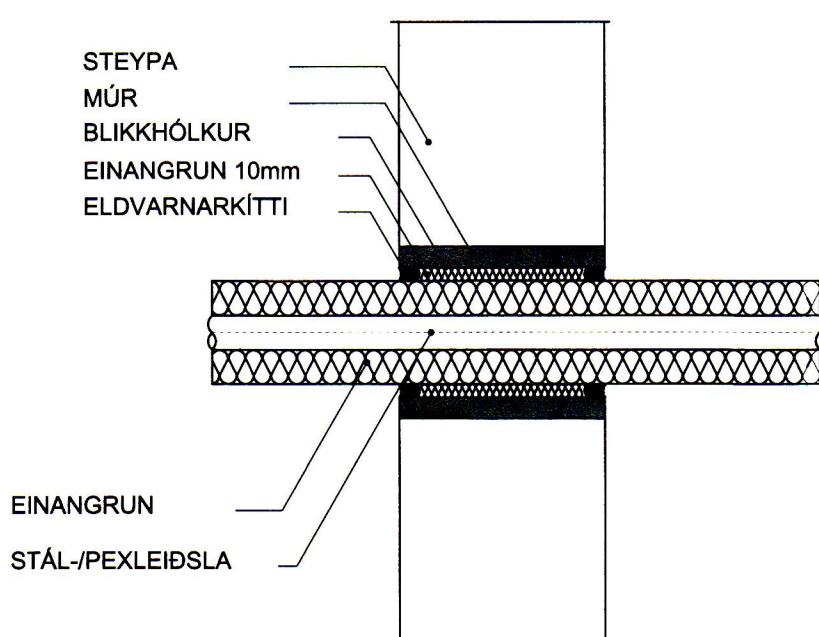

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEKLEIDSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

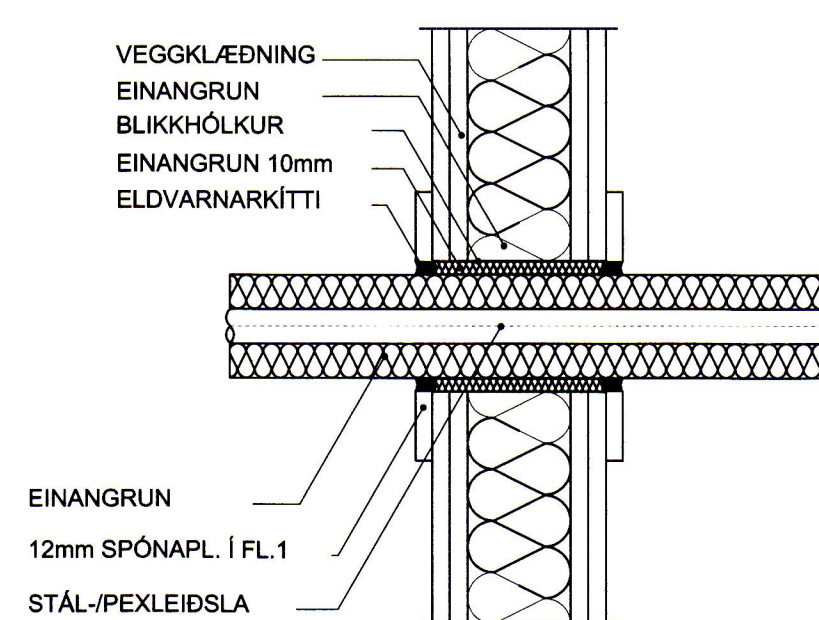

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEKLEIDSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn					
TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	1	0,1	0,1
VS	VATNSSALERNI	0,1	1	0,1	
BK	BAÐKAR		1		
SB	STEYPIBAÐ	0,2		0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)		1	0,2	
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,2	
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,2	
HP	HEITURPOTTUR	0,2	1	0,2	0,2
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				1,4	0,4
MESTA SAMTÍMARENSLI 1/a:				0,45	0,41

LAGNIR

- _____ STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- _____ HITAKERFI FRAMRÁS

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
13. MAR. 2018
BYGGINGARFULLTRÚNNI VESTMANNNAEYJUM

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUDAR

TILVÍSUN

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIKN HANN RYNT SAMP

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
25.01.10	SP	1:50 (A1)
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	
SP	SGS	

SAMPYKKT: *Sinnarson* 280259-2339

GERÐISBRAUT 6
900 VESTMANNNAEYJUM
SÉRTEIKNINGAR OG SKÝRINGAR
VATNSLAGNIR

VERKFANG 1716 TEIKNING 303