

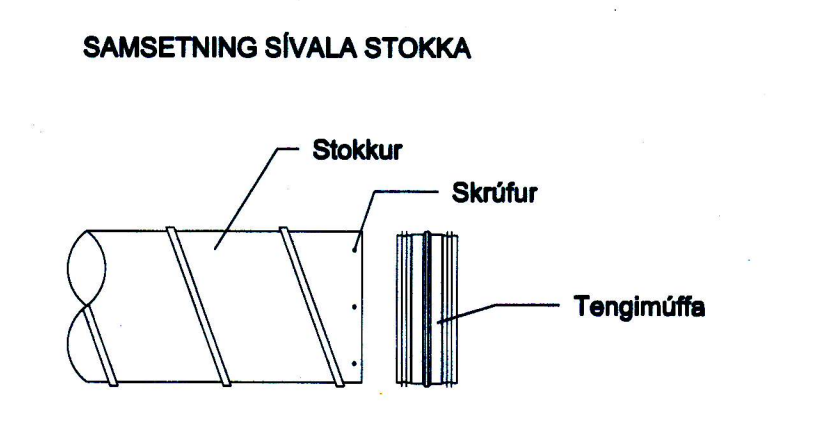
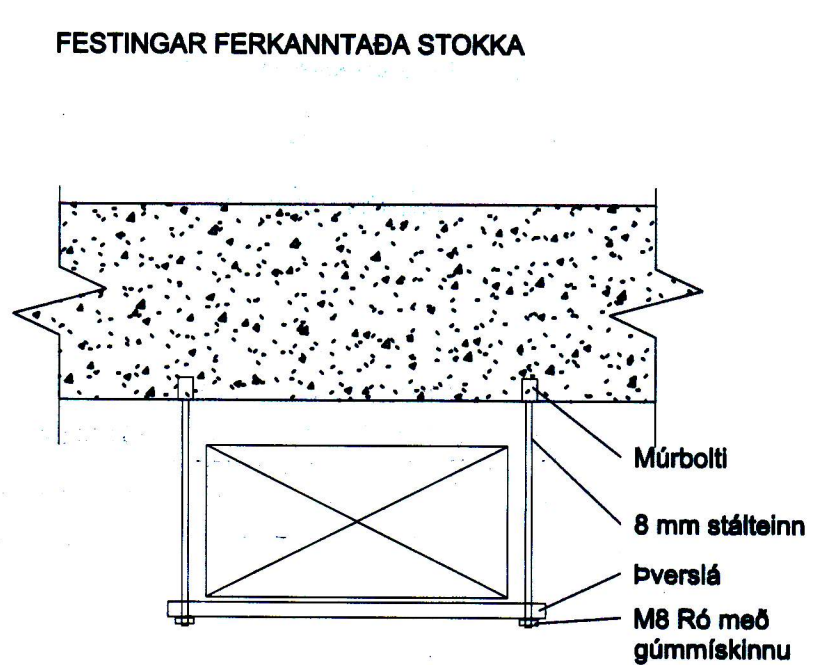


V:\VERKSGRÖN VSV VINNSLUSTÖÐIN HF - VESTMANNNAEYJUM SKJÓLÓU1 TEIKNINGARUM_MECH DWGSKERFISMYNDIR\899-404-KERFISMYND_LOFT.DWG

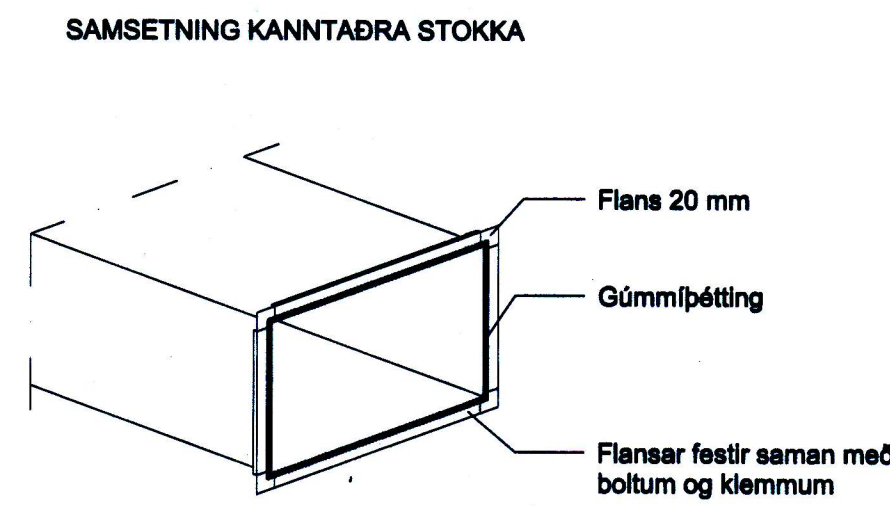









EFNISÞYKKTIR SÍVALA STOKKA

Þvermál stokks	Þykkt
50 ≥ 300 mm	0.5 mm
300 ≥ 500 mm	0.6 mm
630 ≥ 800 mm	0.7 mm
800 ≥ 1200 mm	0.8 mm
1200 mm ≤	1.25 mm

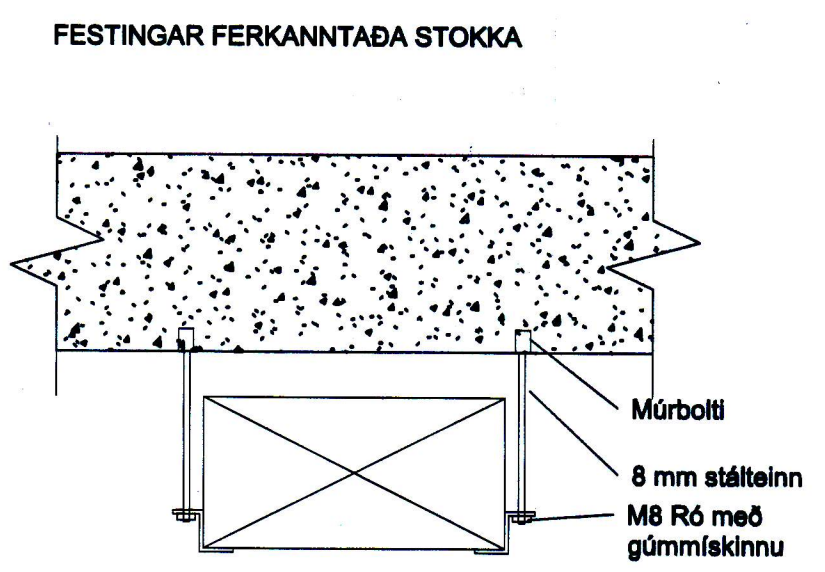

EFNISÞYKKTIR KANNTAÐRA STOKKA

Langhlöð stokks	Þykkt
50 ≥ 500 mm	0.6 mm
510 ≥ 800 mm	0.8 mm
810 ≥ 1200 mm	1.0 mm
1200 mm ≤	1.25 mm

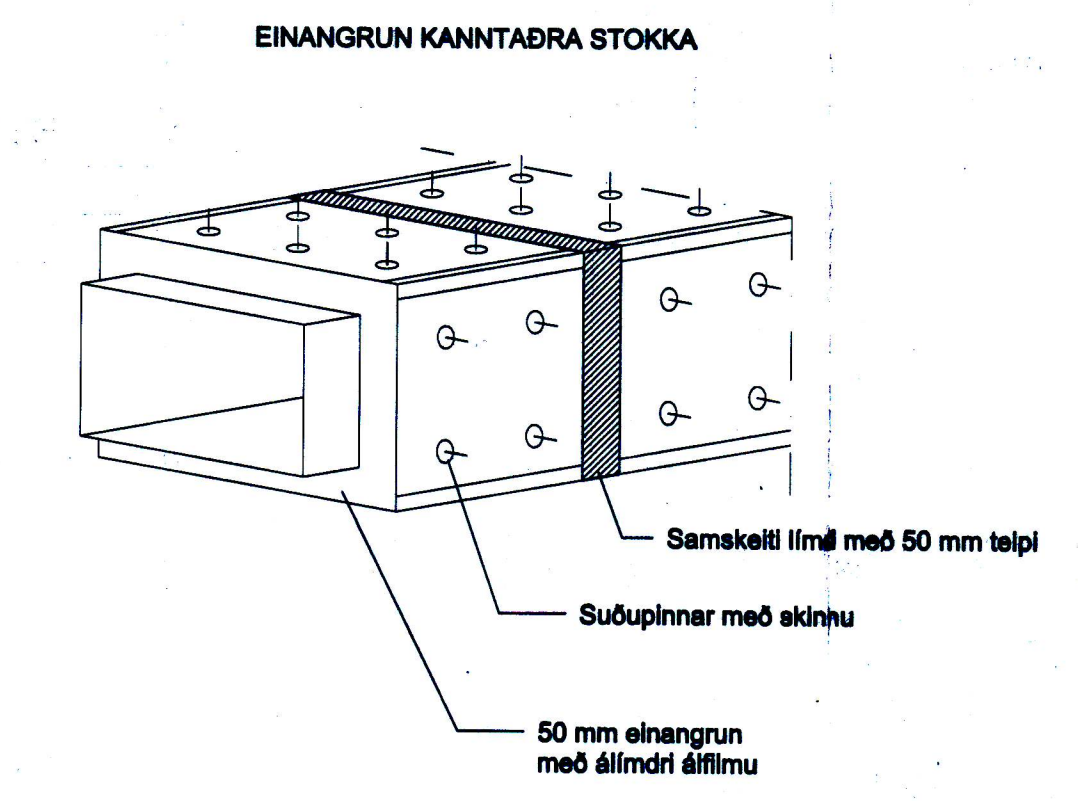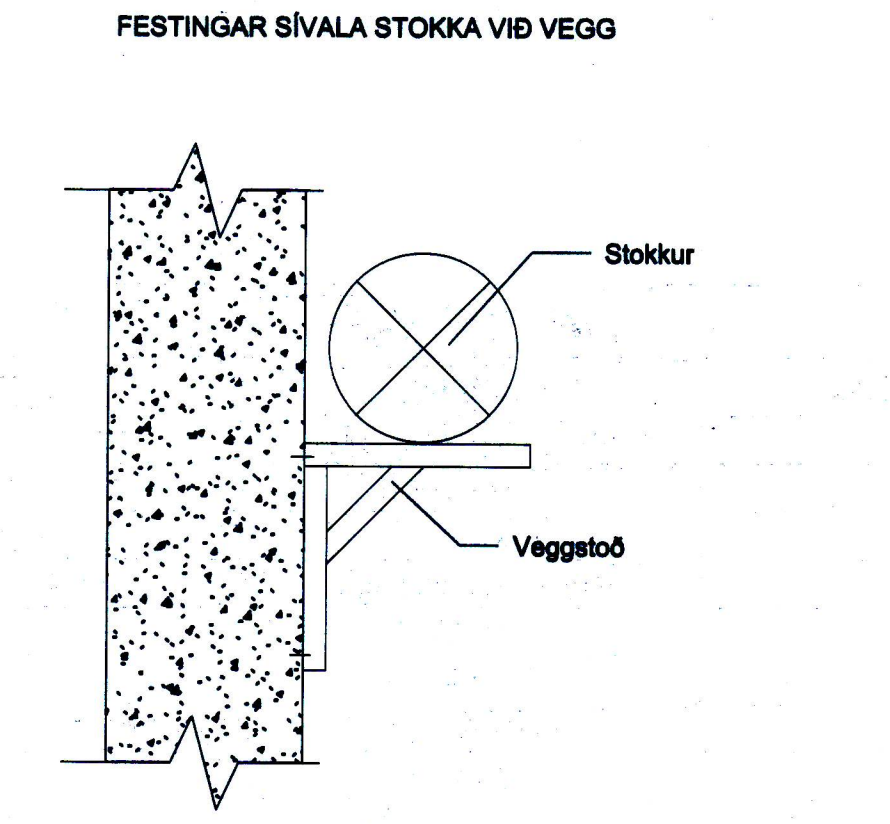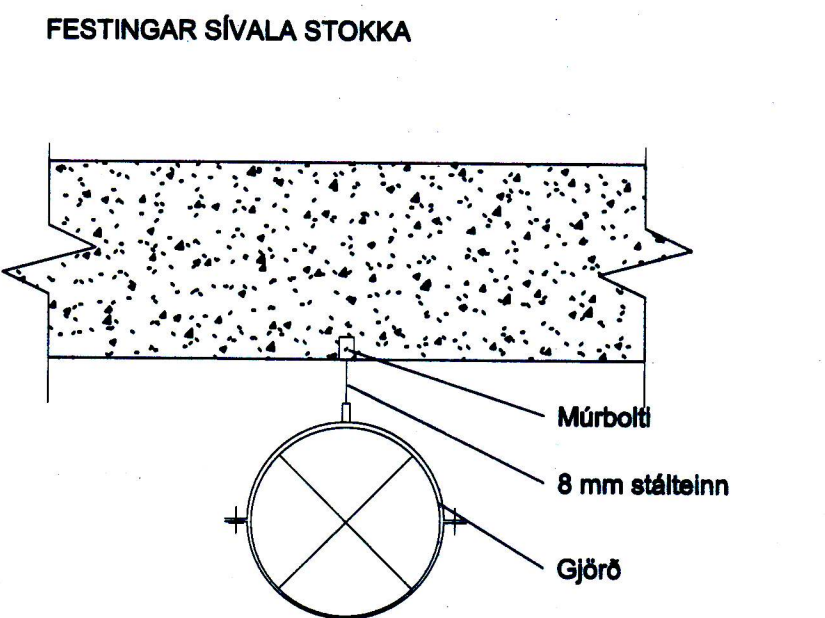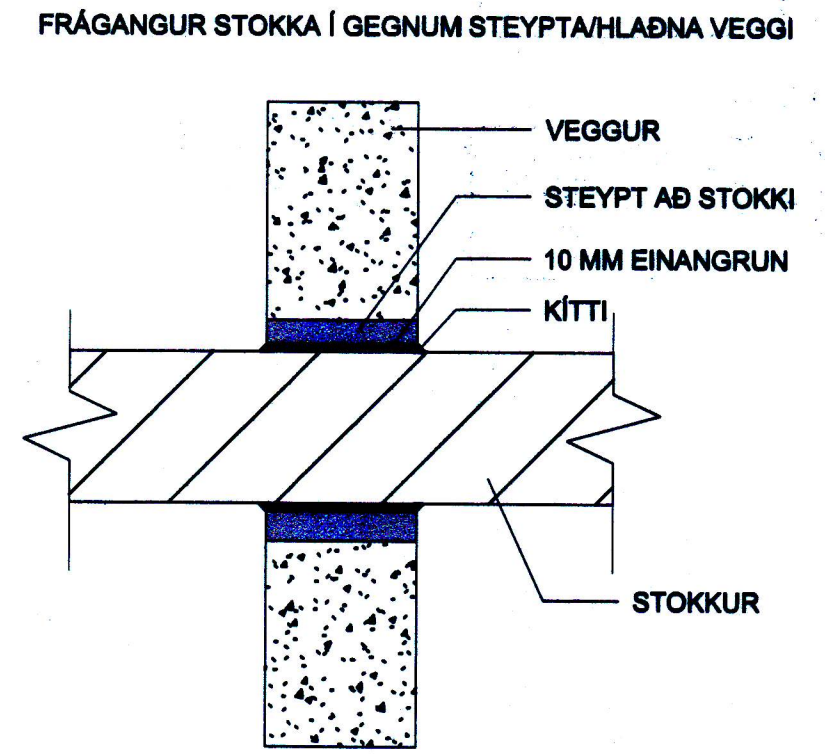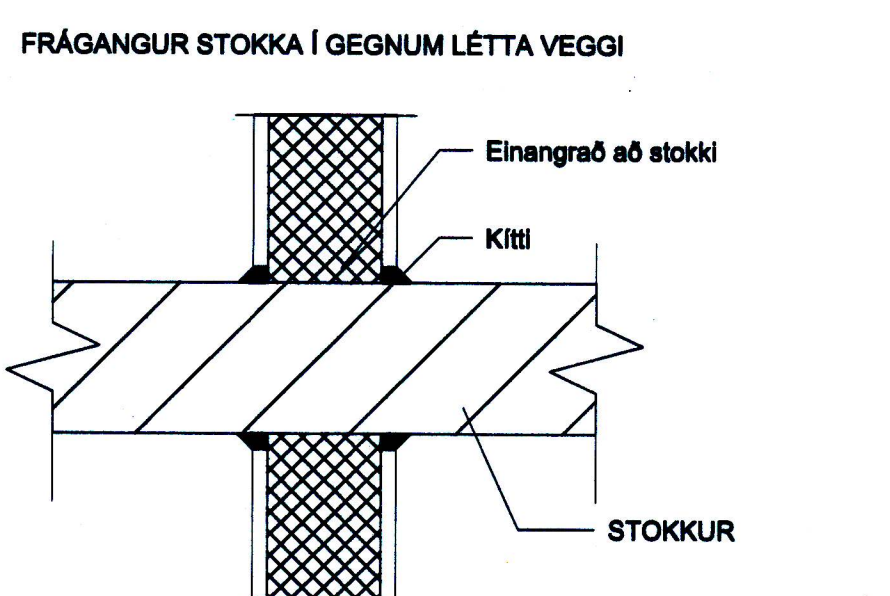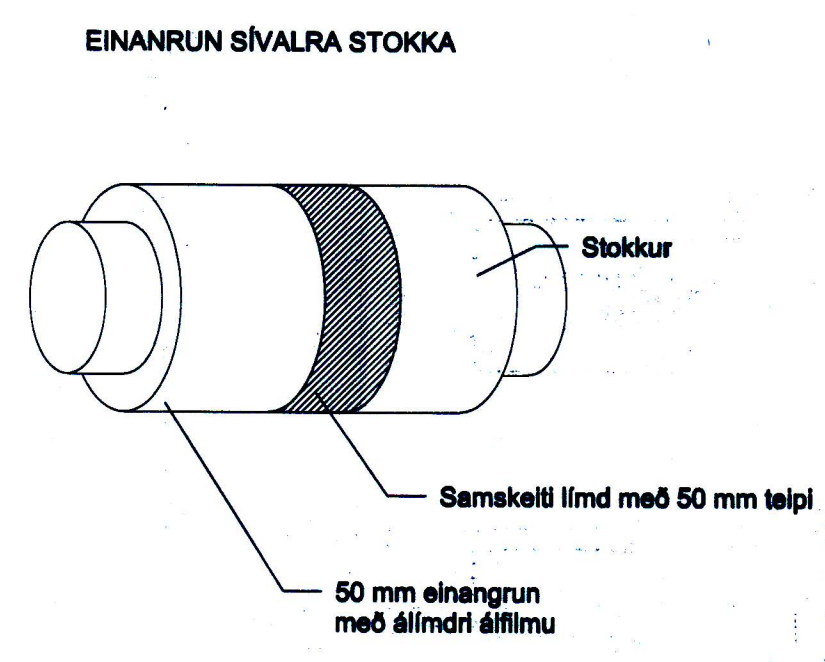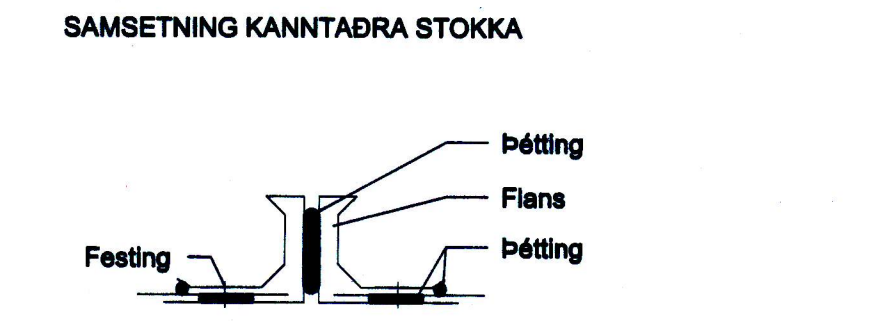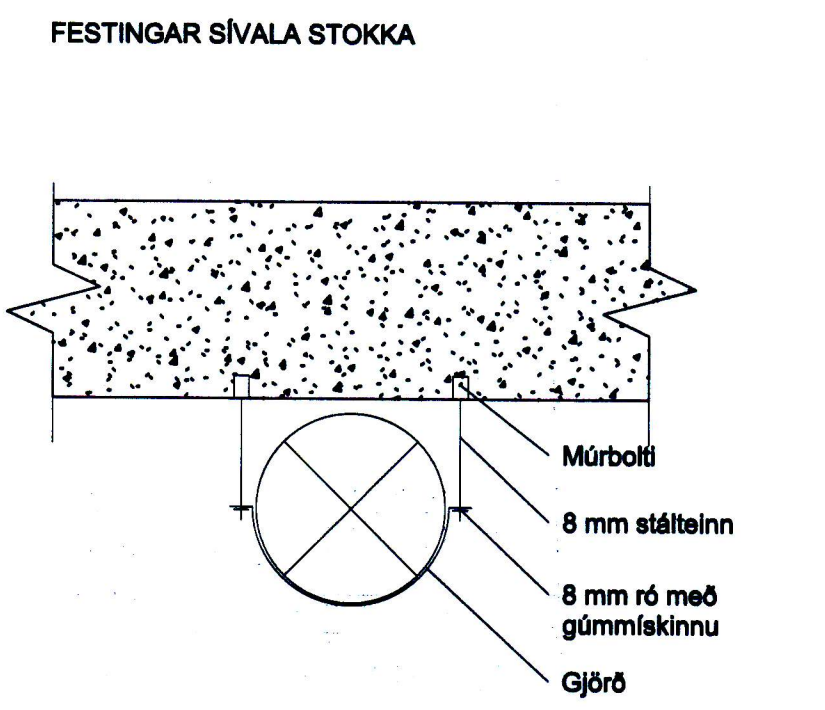

- INNTAKSRISTI/ÚTKASTRIST
- SÍA
- BLÁSARI
- HITAFLOTUR
- MÓTORSTÝRÐ BRUNALOKA
- MÓTORSTÝRÐ SPJALDLOKA
- STILLILOKA
- HLJÓÐGILDRA
- FLÆDINEMI
- ÞRÝSTIINEMI
- HITANEMI
- ÚTSOGSTÆKI
- HRADASTÝRING
- AÐVÖRUN
- REGLIR
- 20 L/s Ø125 FLÆDI TÚÐU STÆRÐ TENGISTOKKS
- FLÆDISTEFNA LOFTS
- LOFTRÆSTISTOKKUR
- LOFTRÆSTISTOKKUR EINANGRAÐUR AÐ UTAN MEÐ 50 MM EINANGRUN

- STJÓRNLOKI
- STILLILOKI
- STOPPLOKI
- STOPPLOKI, LOKAÐUR
- AHU LOFTRÆSISAMSTÆÐA
- BL BRUNALOKA
- FJ FLÆDINEMI
- HE HITAELEMENT
- HJ HITANEMI
- HG HLJÓÐGILDRA
- HX VARMASKIPTIR
- IB INNBLÁSTURSBLÁSARI
- IR INNBLÁSTURSRIST
- LS LOFTSÍA
- SP/SL STILLILOKA
- SM MÓTORSTÝRÐ SPJALDLOKA
- SS STJÓRNSTÖÐ
- SU INNBLÁSTURSSAMSTÆÐA
- ÚB ÚTSOGSBLÁSARI
- ÚR ÚTSOGSRIST
- ÞJ ÞRÝSTINEMI

Ø200 ÞVERMÁL SÍVALS STOKKS
1000 x 700 STÆRÐ FERKANNTAÐS STOKKS
150 l/s FLÆDI

Loftræstikerfið hannað með tilliti til byggingareglugerðar nr. 112/2012
Loftræstistokkar skulu vera úr óbrennanlegu efni
Upphengjur skulu vera úr óbrennanlegu efni og mest með 2 metra milliþili
Sívalar beygjur skulu vera með R/d hlutfelli ≥ 1
Ganga skal frá stokkum gegnum vegg með viðunandi hætti skv staðli DS-428
Gaumlögur skulu staðsettar hjá brunalokum
Inntakarör útilofts skulu einangruð með 50 mm einangrun

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
26. MAR. 2019

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRN:
JÓN GUBMUNDSSON kt.130551-3259

UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRNAR

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA Eða HELD, ER HÁÐ SKORPLEGU LEYFI HÖFUNDA.

ÚTGÁFUFERILL

ÓTÖ:	DAGI:	SKÝRINGAR:	SAMÞYK:
C0	15.02.19	Verktækning	KE

LOTA
Guðríðarstígur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

VINNSLUSTÖÐIN
VESTMANNNAEYJAR
KRÖKSSVÆÐI

HEITI TEIKNINGAR:
LOFTRÆSTING
KERFISMYND
SKÝRINGAR

VERKNR: 5899-404	TEIKNAR: VSV25-V-1.000	BL. NÚMÉR:
MYN:	HAUNNR: HSH	TEIKNAR: HSH
NAFN OG KT. SAMÞYKKAJANDA: KRISTINN EIRIKSSON kt.120556-2749	RYN:	ÓJS

UNDIRSKRIFT SAMÞYKKAJANDA