Mót. 17.07.01

Byggingarfulltrúinn - Vestmannaeyjum -

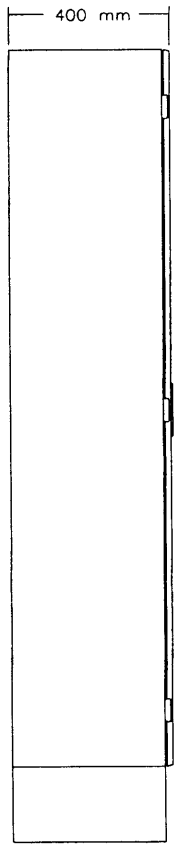

Hlið

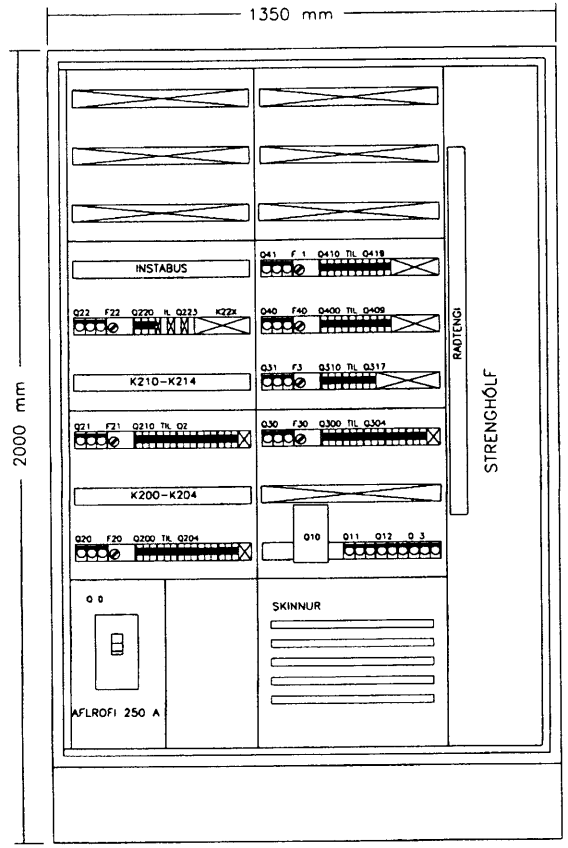

Upproðun búnaðar

SKÝRINGAR
SKÁPUR SKAL HÓLFADUR SAMKVÆMT FORM 2B

HÓLFUN SKAL VERA
INNKOMANDI ROFI
SKINNUHÓLF
STRENGHÓLF
HÓLF ÚTGANGNDI ROFA OG STRENGJA

200 0 200 400 600 mm

Eigi má fjölfalda þessa teikningu til notkunar fyrir þriðja aðila né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf

HANNAÐ	ÞH
TEIKN	ÞH
YFIRF	

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐIN I VESTMANNAEYJUM
DREIFISKÁPUR =22+T501
UPPRÖÐUN BÚNAÐAR