

1 SNIÐ  
102 | 103  
1:10


2 SNIÐ  
102 | 103  
1:10

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG:	DAGS:	SKÝRINGAR:	SAMB:
C0	17.11.16	Verkeikning	KE
C1	27.02.17	Breytingar á slaufum	KE
C2	04.03.17	Breytingar á slaufum	KE

DAGS UNDIRSKR: 27/3/17  
 UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA: *[Signature]*

Skýringar:  
 Pípur skulu vera PP ø25 undir prifalagi í frystigeymslu. Fjarlægð milli pípa : c/c 400mm. Lágmarks beygjuradius skal ekki vera minni en 150mm.  
 Pípur skulu vera PEX ø16 í hurðaropum. Fjarlægð milli pípa : c/c 200mm. Lágmarks beygjuradius skal ekki vera minni en 100mm.  
 Hitilagnir skulu liggja ofan á púða, neðst í prifalaginu. Lagnir skulu staðsetjast 50mm frá veggeiningu.

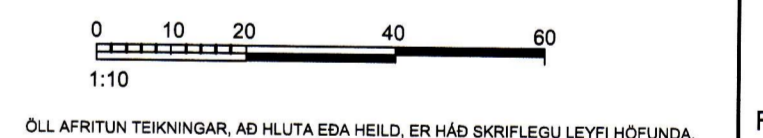

VINNSLUSTÖÐIN VESTMANNAEYJUM  
 KLEIFAR 2  
 FRYSTIGEYMSLA VIÐBYGGING

HEITI TEKNINGAR:  
 LAGNIR  
 GÖLFHITALAGNIR  
 SNIÐ

MKV:	1:10 A1	VERKNR:	5899-401	TEKNINGANÚMÉR:	VSV10-M-5.103
HANNAÐ:	ÁP	TEKNAÐ:	ÁP	RYNT AF:	KE
				ÚTGÁFA:	C2

DAGS ÚTG: 17.11.2016  
 UNDIRSKRIFT SAMBYGGJANDA: KRISTINN EIRIKSSON KT. 120556-2749  
 DAGS UNDIRSKR: 27/3/17  
 UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA: *[Signature]*

V:\VERK5899 VSV VINNSLUSTÖÐIN HF. VESTMANNAEYJUM\5899-401 VSV FRYSTIGEYMSLA\03\_SKIÐLÖG1\_TEKNINGAR\MECH DWGSDWG\SV10.DWG