

Kleifar 5

Bsl.30m

Grunnmynd neysluvatnslagna 1:50

Heitavataheimað DN50 stál
 Kaldavataheimað ø110PEH

Heitavataheimað DN20 stál
 Kaldavataheimað ø75PEH

SKÝRINGAR

Neysluvatnslagnir:
 Öll pípumál eru í mm.
 Neysluvatnslagnir skulu vera ryðfrjár
 pressfittingslagnir, nema annað sé tilgreint á
 teikningu. Kaldavataheimað skulu vera með plast
 hlífðarkápu.
 Neysluvatnslagnir í lofti og veggjum skal einangra
 með 20mm einangrun, vaðfó í plast og límband á
 samskeyti eða annað sambærilegt.

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni
 við 8 bar í 24klst.

Allt efni skal vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð
 Íslands.

Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistöki samkvæmt
 teikningu má aðeins hafa til viðmiðunar og þarf að
 yfirfara og aðlaga að þeim tækjum sem
 endanlega verða valin í bygginguna.

Skammstafanir:

- HL Handlaug
- VS Vatnssalemi
- SB Steypibað
- BK Baðkar
- EV Eldhúsvaskur
- UV Uppþvottavél
- ÞV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- RV Ræstivaskur
- LP Loftpúðar (t.d. Flamco Flexofft)
- GS Garðslanga
- NS Neyðarsturtla
- PS Þvagskál
- KR Kran
- BS Brunaslanga
- PU/PN Lóðréttar lagnir

Línugerðir:


- Heitt neysluvatn
- - - Kalt neysluvatn

SKÝRINGAR Á STÆRDUM:

- Neysluvatnslagnir (ryðfrjár)
- DN12 : 15x1,0
 - DN15 : 18x1,0
 - DN20 : 22x1,2
 - DN25 : 28x1,5
 - DN32 : 35x1,5
 - DN40 : 42x1,5
 - DN55 : 54x1,5

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÖA
 14. OKT. 2015

ÚTG. DAGS.	ÚTGÁFUERILL	HANNAÐ TEKN. YFRIF.
B1 29.9.2015	Inntök færð	GH

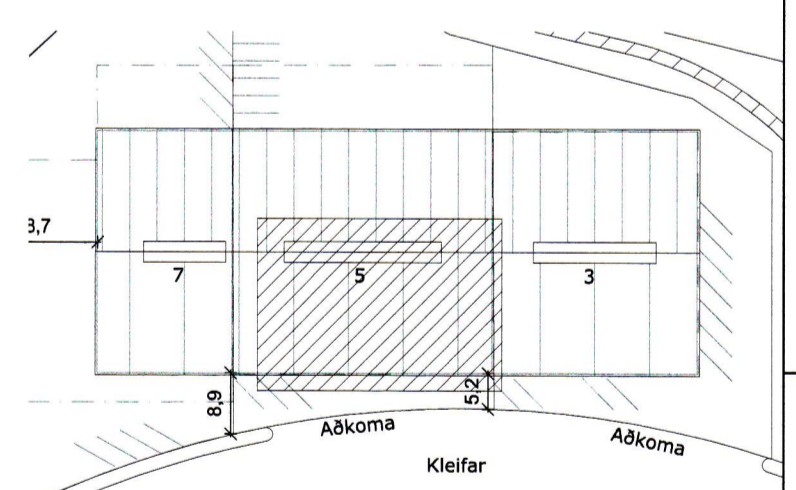

Lykilmynd



Kleifar 5, Vestmannaeyjum
 Geymslu/iðnaðarhús
 Lagnir
 Neysluvatnslagnir
 Lagnir á 1. hæð
 Grunnmynd

TEKNIKNÖMUR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ:	GH
5567-001	A1	TEKNAÐ:	GH
01-230-01		YFRIFARÐ:	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA	
Agúst 2015	1:50	B1	

SAMÞYKKT:
 Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579