

Árþingarmáttakgæðingur  
 Sigrún  
 Skýringar:


- Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenska staðla og reglugerðir.
- Festingar skulu vera vandaðar og settar samkvæmt leiðbeiningum röðraframléiðanda.
- Öll mál eru í millimetrum, nema hæðarkrötur sem eru í metrum. Mál á leiðslum eru nafnmál.
- Allar ofnalagnir skulu gerðar úr svörtum stálrörum samkvæmt DIN 2440, með skrúfuðum tengjum.
- Ónefndar lagnir eru DN10.

Merkingar:  
 — Framrás  
 — Bakrás

PN Pípa niður  
 PU Pípa upp  
 UG Undir gólfplötu  
 ÁV Á vegg  
 H-2750 Hæð lagna, mæld frá gólf.  
 HB1-HB8 Hitablasari 15 kw  
 Hitastig 75/35 innihiti 18°  
 1) Pípa endar með kúluloka og tappa

1 Grunnmynd 1.hæð  
 1 : 50

1	Framkvæmdateikning	20.09.16	BP
Nr.	Breytingar	Daga.	br.af

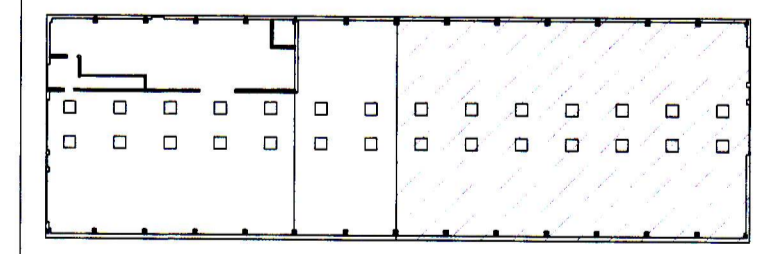

**HNIT** VERKFRÆDISTOFA  
 Háskúlastræti 58-60  
 108 Reykjavík  
 Sími: 570-0500  
 Fax: 570-0503  
 www.hnit.is

Hannað: KK	Teknað: AMJ	Yfirfarð: BP
Kr: 190384-2339	Daga: 20.09.2016	

Sambýkt: *Kleifar*  
 Netaverkstæði stækkun  
 Kleifar 6.  
 Vestmannaeyjum

Hitakerfi  
 Grunnmynd, 1.hæð

Verk nr.: 15261	Forml. blað: A1	Tekn. nr.: L(56)---02	Útg.: 1
Mix: 1 : 50			

