
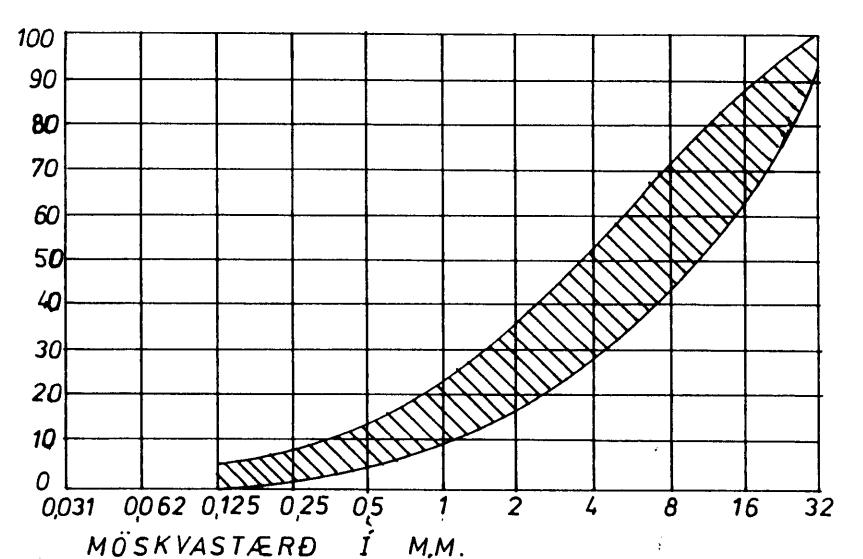


STEYPUGÆDI:

1. Um steypugædi og meðferð steypu skal farið eftir þýzkum stöðlum.
Din 1045 8g öðrum þeim stöðlum, sem þar er vísað til.
2. Gæðaflokkar steypu skulu vera:
 - A. Grófsteypa: B-120 sementsmagn í steypu 200 kg/m^3
 - B. Veggir og gólf í lokahúsi: B-160 steypu 250 kg/m^3
 - C. Veggir, botnplötur og þak í geymi og botnplata og þak í lokahúsi B-300, sementsmagn í steypu 300 kg/m^3 og fínleikaefni þ.e. sement + sandur, 0-0,2 mm : 350 kg/m^3
3. Kornastærð steypuefna skal liggja í miðjum þeim geirum, sem sýndir eru skástrikaðir á eftirfarandi línumritum:

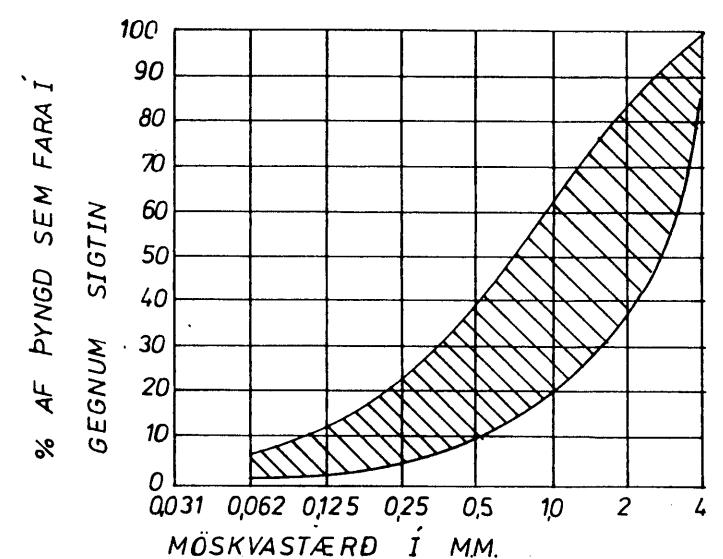

4. Vatns- sementshlutfall skal vera v/s = 0.5

5. Sigmál skal vera minna en 5 cm.

F			VERK
E			VATNSGEYMIR
D			STEYPUGÆDI
C			JÁRNBENT STEINSTEYPA
B			
A			
BR.	DAGS.	BREYTING	TEIKN. NR. 4 AF 6
			HANNAD VA TEIKNAÐ SÖ
			KVARÐI
			DATA 1983.07.06

BÆJARTÆKNIFRÆÐINGURINN
VESTMANNAEYJUM