



GRUNNMYND GÓLFGEISLA
NEDRI HÆÐ
MKV. 1:50

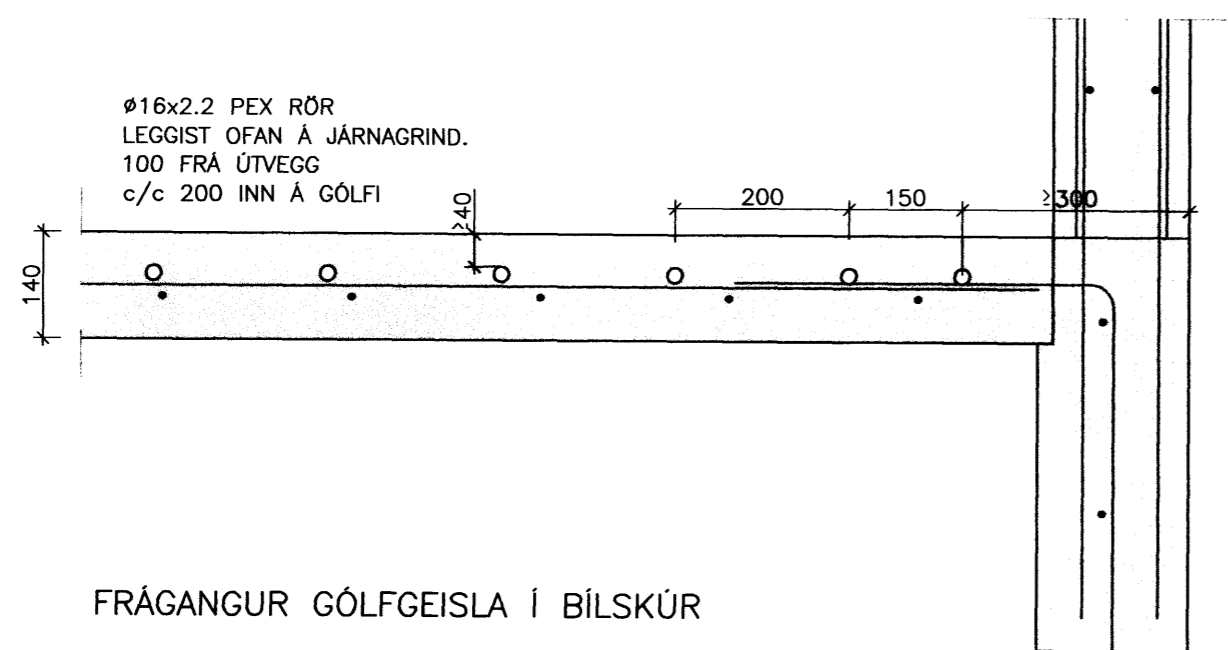

FRÁGANGUR GÓLFGEISLA Í BÍLSKÜR

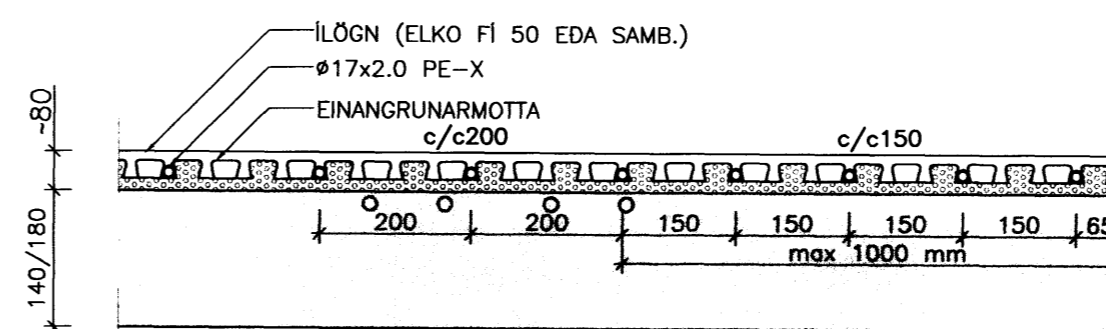

FRÁGANGUR GÓLFGEISLA

SA... BYGGINGARFULLTRÚA

24. Okt. 2002
E. Guðlaugsson
 BYGGINGARFULLTRÚA VESTMANNNAEYJUM

SKÝRINGAR VID LAGNIR

EINANGRUN:

GLUGGAR: TVÖFALT GLER
 ÚTVEGGIR: 150 mm STEINULL
 ÞAK: 200 mm STEINULL
 GÓLF: 75 mm PLAST/STEINULL

GEISLALAGNIR:
 GEISLALAGNIR ERU $\varnothing 17 \times 2.0$ PE-X MED
 SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MED 200mm MILLIBILI Á
 ÍVERUSVÆÐUM EN 150mm Ó JADARSVÆÐUM.
 GEISLALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT
 OG ADRAR RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 BAR
 ÞRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD AF
 RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINÐADARINS.

LÍNUGERDIR:

——— FRAMRÁS GEISLA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS GEISLA (RETÚR)

ATHUGID:

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR
 TIL AD VERNDA RÖR ER LEGGJAST
 UNDIR VEGGI.

HÖNNUNARFORSENDUR:

REIKNAD SKV: ÍST EN 1264-2:1997

MÓTSTADA:

ILÖGN 0.04 M²C/W
 FLÍSAR 0.02 M²C/W
 PARKET 0.05 M²C/W
 ÞYKKT TEPPI 0.10 M²C/W
 MÓTSTADA INNI 0.13 M²C/W

VARMAGJÖF M.T.T. VATNSHITA:

	MILLIBIL METRAR	VARMI W/M2
FRAMRÁS 45°C, BAKRÁS 40°C		
FLÍSAR.	0,25	105
---	0,20	121
---	0,15	139
PARKET.	0,25	82
---	0,20	92
---	0,15	103
TEPPI.	0,25	68
---	0,20	75
---	0,15	83

VARMAGJÖF M.T.T. TIL GÓLFHITA:

MAX GÓLFHITI Á JADARSVÆÐI ER 35°C
 MAX GÓLFHITI Á ÍVERUSVÆÐI ER 29°C

MILLIBIL METRAR	q Fmax 29°C	q Fmax 35°C
0,25	93	142
0,20	98	154
0,15	104	167

Unnið fyrir:
sphönnun DALVEGI 16b SP-NR. 525
 201 KÓPAVOGUR

NORDURGARDUR, VESTMANNNAEYJUM

GÓLFGEISLALAGNIR: Meikvarði
 GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR 1:50
 SNID 1:10

SKÝRINGAR

Hannað: CH	Teiknað: SST	Yfirfarið: Dags: OKT.2002
Stöð á disk: 02094-HIT-NEY	Verknr: 02094	Bl.nr: 311

Samþykkt: *E. Guðlaugsson*

**VERFRÆÐISTOFA
 SUÐURLANDS EHF**