



SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARDA

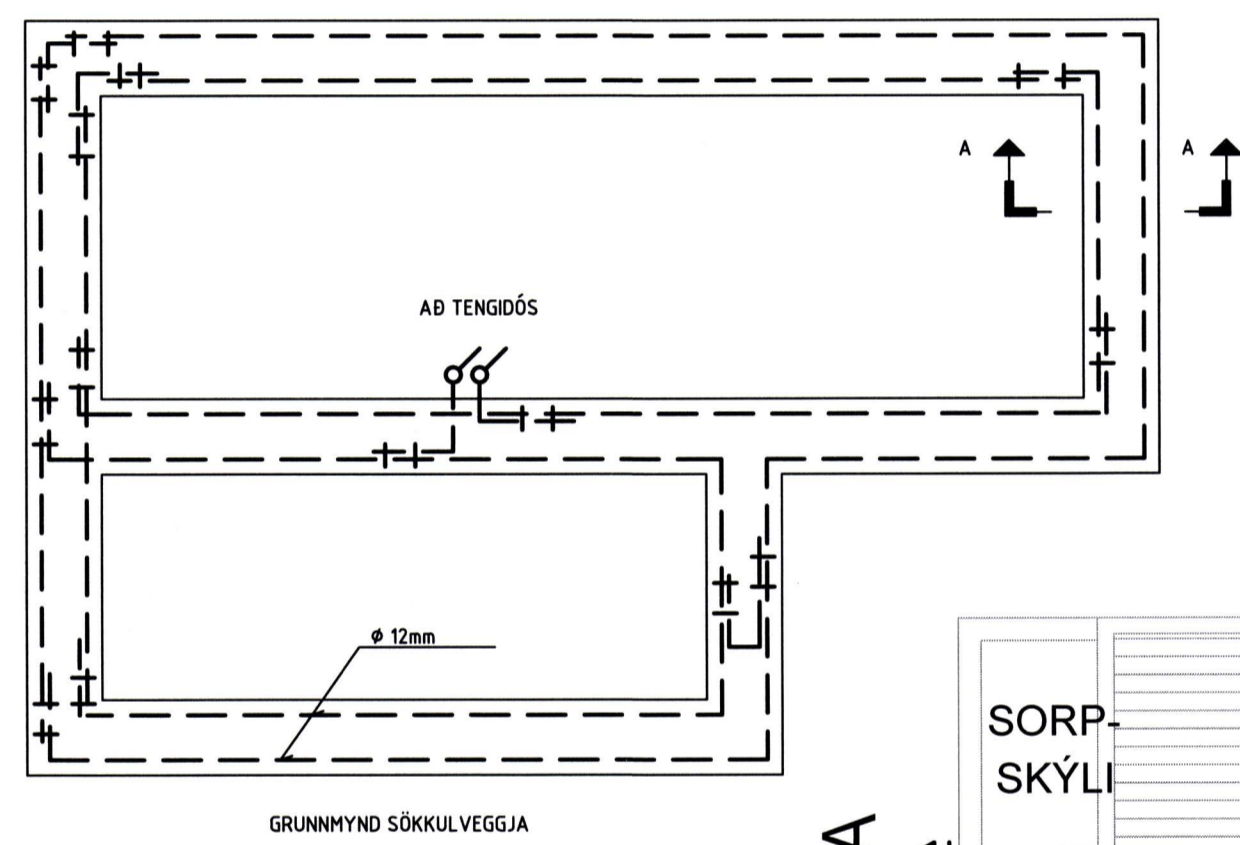

- L01 Innfellur LED kastari í loft 240 V
- L02 Undirskápljós LED
- L03 Kúpull á loft
- L04 Hangandi ljós yfir borði
- L05 Veggljós fyrir ofan spegil
- L06 Veggljós úti íP 67
- L07 LED ljós íP 67
- L08 LED borði í fataskáp
- L09 Veggljós
- L10 Innfellur LED kastari í loft 240 V íP 67

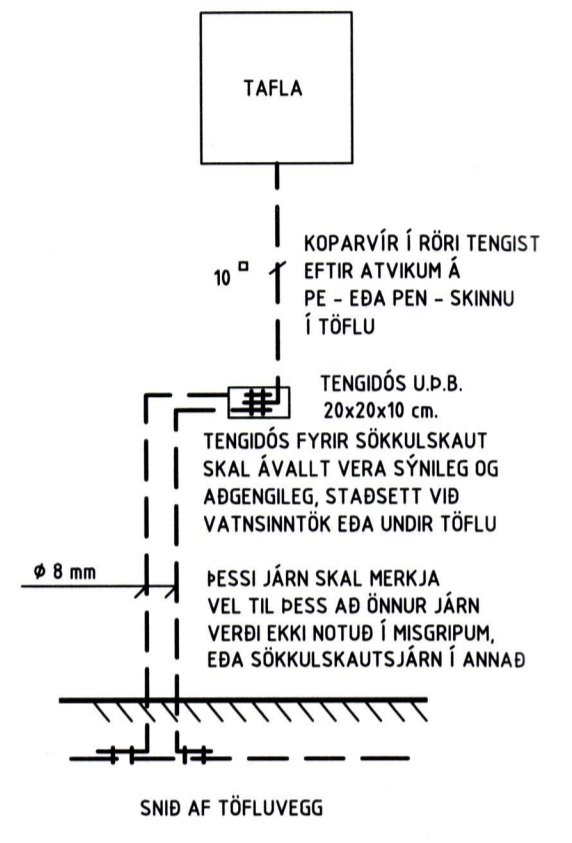

SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU Ø 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,²
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ER 1100 mm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI ER 200 mm.
4. HÆÐ TENGLA Á BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG ELDHÚSI SKAL VERA 1100 mm.
5. ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM,
6. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
7. HÆÐIR ERU MIÐADAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
8. HÆÐ TENGLIS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
9. JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR
10. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
11. TAFLA T, ER ADALTAFLA STAÐSETT Í ALRÝMI.
12. TAFLA T, SKAL VERA U.Þ.B. H x B x D 600 x 600 x 100.
13. ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA Ø 20 mm.
14. DRAGA SKAL PLASTKAPAL AD ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
15. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM OG EFTIR ADSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
16. HAFNA SKAL TIL HLÍBSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR ADALHÖNNUDAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
17. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGDAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR PANNIG AD STEYPA GETI RUNNID NIÐUR Á MILLI
18. MÁLMHLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA

NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKÝRINGAR
- Hreyfiskynjari
 - Viðveruskynjari
 - Tenglar og rofi - H:1100 mm
 - Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
 - Einfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
 - Einfaldur tengill í hæð 1100 mm
 - Loftljós
 - Einfaldur rofi
 - Samrofi
 - Þrýstirofi f. t.d. dimma í töflu
 - Dimmer í dós, þrýstidimmer eða snúnings
 - Rafmagnstafía/ smáspennutafía
 - Veggljós
 - Reyfskynjari
 - Loftdós
 - Krossrofi
 - Dós fyrir loftnet (ekki dregið í)
 - Dós fyrir síma (ekki dregið í)
 - Dyrasími
 - Simatengill
 - Loftnetstengill
 - Jarðtenging
 - Rakaþéttur tengill utl./innt. íP44
 - Rör upp á næstu hæð
 - Rör niður á næstu hæð
 - Rör gegnum hæð
 - Ad rafmagnstöflu eða tengikassa
 - T1.4-F1.6 Ad rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6
 - Röralögn í gólf
 - Innfellt halógenljós / LED ljós
 - Innfellt halógenljós með spennu
 - Veggdós
 - Tölvutengill

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
1. SEP. 2021

Bláðstærð - A3 1:100 / A1 1:50

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARID:

Þór Stefánsson

SAMÞYKKT:

KT:

Þór Stefánsson 21/04-3749

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Frístundahús
Ofanleitisvegur 12
Vestmannaeyjum

VERKHLUTI:

Lágspennulagnir, skýringar,
og sökkulskaut
Mkv: 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR

Hallgrímur Arnarson 16071-3325

ÚTPRENTAD: 5.8.2021 14:43:26

SÍÐAST VISTAD: 5.8.2021 14:43:25

TÖLVUNAFN: Raflögn 21 07-2479.dwg

SLÓÐ: F:\0D\Verk\Gluggagerðin\Ofanleiti 12\Teikn

VERKNÚMUR: 2479-2021-079
BLAD: 1 af 3
DAGSETNING: 4 ágúst 2021

