


LANGSNID

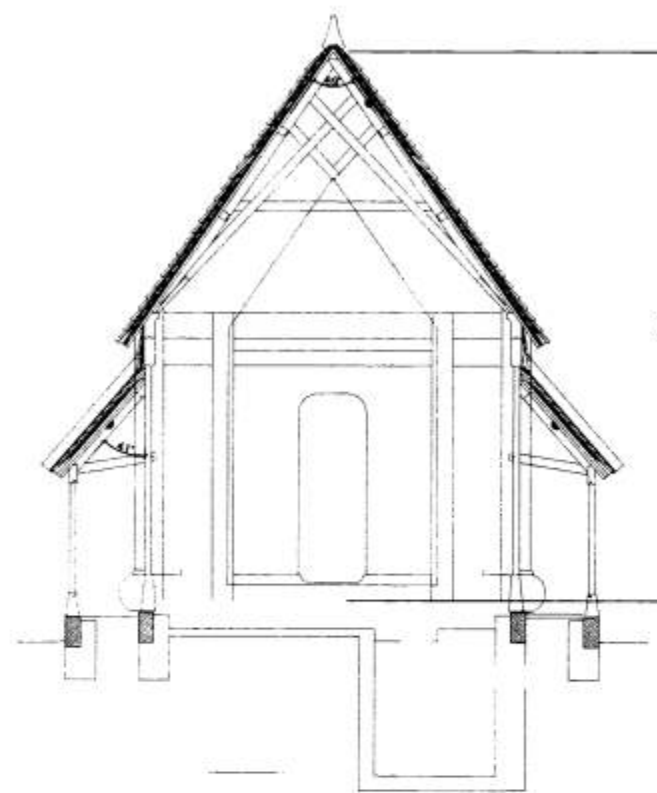


ÞVERSNID


SKÝRINGAR:

KERFI ER ENNAR SLAUFU HLÖDRENT KERFI MED VIÐFÖNGUM  
 VANDI SKAL TE FRÁGAÐS ALLRA LAGNA  
 LAÐIR STAÞKIRKJU ERU UTANLIGGJANDI SPENNAR UPF MED MALMSPENNUM  
 TAKA SKAL STRENGI AD LANDLÝST FYRIR ÖTSTÖÐ, SKÝLNARA OG BUÖLLUR  
 LANDLÝSTAR OG SALERNISADSTÖÐU  
 UNDRSTÖÐ SKAL VERA RAKAÐETT AMK. 1P50  
 SKÝLNARAR STAÞKIRKJU SKULU TAKA SPENNU AF VATNSLOKA FYRIR SPRINKLER STAÞKIRKJU  
 BAÐIR SKÝLNARAR SALAR EÐA KÖRS, EÐA ENN AF HINUM SKÝLNURUM SKULU HAFÐ GEÐ 800 ADUR  
 EN VATNI ER HLEÝPT Á SPRINKLER  
 ENNAR MINTU TÖF SKAL VERA Á HLEÝPINGU VATNS Á VATNSÖÐUNARKERTI FRA ÖLLUM SKÝLNURUM

- YT YFIRLITSTAFLA BRUNAVÖRUNARKERTIS
- R JÓNISKUR REYKSKÝLNARI Á RAS 1
  - R OPTISKUR REYKSKÝLNARI Á RAS 1
  - HB HANÖBÖÐI Á RAS 1
  - BZ BRUNABJALLA Á BUÖLLURAS 2
  - UTANLIGGJANDI LÖGN TÖF ÞÖR
  - S501 STJÖRNSTÖÐ
  - UNDRSTÖÐ UNDRSTÖÐ
  - ← OTGANGUR
  - ⇓ NEYÐARÖTANGUR

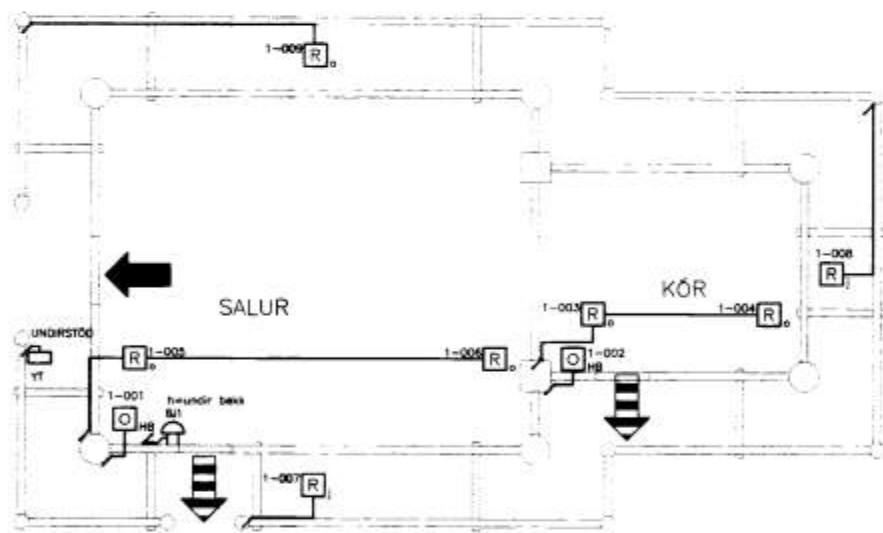

GRUNNMYND

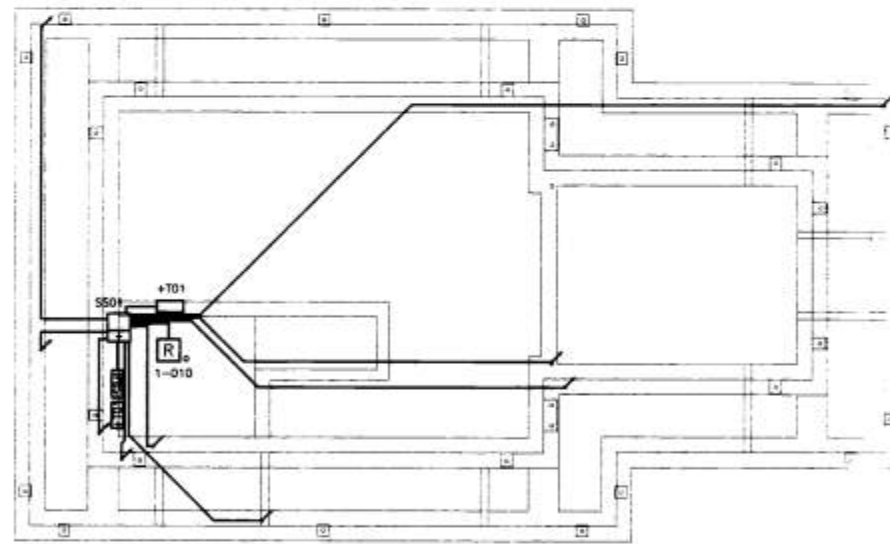

SÖKKLAR



Þessi mynd er afrit af myndum sem hafa verið tekið tillit til í byggingarferlinum og er ekki til að gefa myndunni eiginlegan gildi.

										VERKID	DH			<b>RAFTEIKNING HF</b> RÁÐGAFARVERKFRÆÐINGAR CONSULTING ENGINEERS		STAFKIRKJA VESTMANNAEYJUM				
										TEKNI	DH					GRUNNMYND OG SNID				
										YFIR	GLS					BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI				
										B	00.11.15	REYNDARTEIKNING		DH	DH	VERKID	985002			
										A	00.06.30	SKÝRINGAR SETTAR INN		DH	PH	GLS	HG	TEKNI		
OTL	BAÐL									TEKNI	DREYTT	YFIR	SAÐP.	OTL	DAÐL	DAÐL	00.06.19	TEKNI NR. 64.5.1	NESTA TEKNI NR. —	OTL 8